


| LEYENDA FUERZA |   |                                  |            |   |       |            |  |                              |   |  |  |   |  |
|----------------|---|----------------------------------|------------|---|-------|------------|--|------------------------------|---|--|--|---|--|
| SIMBOLOGÍA     | DESCRIPCIÓN   | NOTAS                            | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN   | NOTAS | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN  | NOTAS                        | SIMBOLOGÍA  | DESCRIPCIÓN  | NOTAS  |   |  |
|                | CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-31/IK-10.                          |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA.  |       |            | CANALIZACIÓN DE PVC LISA PARA CONEXIÓN DE CAJAS PORTAMECANISMOS EMBEBIDA EN PAVIMENTO.   |                              |   | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |   |  |
|                | CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-43/IK-08.                         |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>-PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS            |       |            | CANALIZACIÓN EMBEBIDA EN PAVIMENTO CON TUBOS DE PVC (2 TUBOS PARA DATOS Y 2 TUBOS PARA ELECTRICIDAD)   |                              |   | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |   |  |
|                | CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL PROYECTO ELÉCTRICO   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>- PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |       |            | CAJA DE REGISTRO PARA ACCESO A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN POR SUELO. DIMENSIONES SEGÚN CAPACIDAD DE LA CANALIZACIÓN  | MONTAJE EMBEBIDO EN EL SUELO |   | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA ESTANCA CON TAPA. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |   |  |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE         | DISTRIBUCIÓN CUADROS SECUNDARIOS |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>- PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |       |            | ARQUETA DE REGISTRO PARA CANAL EMBEBIDO EN PAVIMENTO   |                              |   | MECANISMO SIMPLE SUPERFICIE IP.55 TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI      | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |   |  |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS | DISTRIBUCIÓN A PUNTO TERMINAL    |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V   |       |            | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR UNE RZ1 0,6/1kV CANAL PORTA MECANISMOS DE ALUMINIO CON TAPA INSTALADO EN PARED  |                              |   | MECANISMO SIMPLE INSTALADO EN CANAL PORTAMECANISMOS. TOMA ELÉCTRICA 2P+T 10/16A, 250V        |  |   |  |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR Al 18/30 kV EN BANDEJA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA             | DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN       |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>-PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS   |       |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>-TOMA ELÉCTRICA SIMPLE SCHUKO 2P+T/16A 250V   |                              | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO   |  | PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO                                    |  |
|                |   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN TABIQUE CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA, CON TAPA CIEGA. CONECTADA MEDIANTE TUBO DE PVC A CAJA EN SUELO BAJO TABIQUE.                    |       |            | CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN TABIQUE CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA, CON TAPA CIEGA. CONECTADA MEDIANTE TUBO DE PVC A CAJA EN SUELO BAJO TABIQUE. |                              | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO   |  | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400V | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                |   |                                  |            |   |       |            |  |                              |   | ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 400V, 32A. IDENTIFICACIÓN CON TARJETA             |  |   |  |

## NOTAS

---

1. CONEXIÓN DE BANDEJA A CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
2. EN LOS PLANOS DE LA PLANTA BAJA, LAS INSTALACIONES ENTERAS DISCURRIRÁN POR LAS GALERÍAS CUYO TRAZADO ESTÁ DEFINIDO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA.

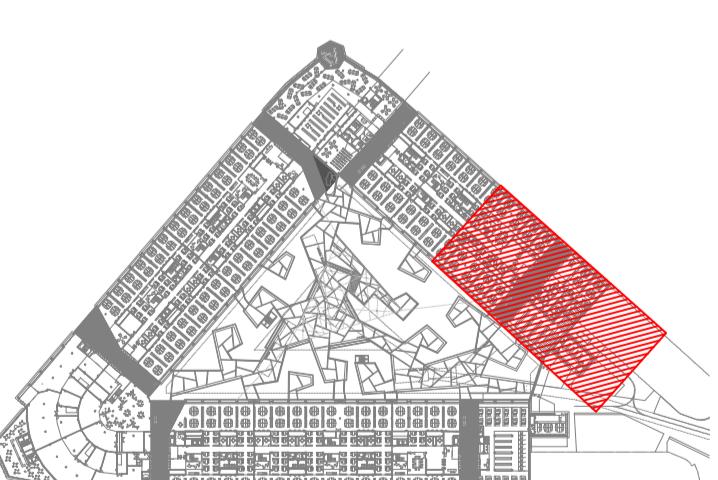


|  |               |  |
|--|---------------|--|
| <br><b>economía y<br/>hacienda</b>                          | <b>MADRID</b> | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b><br><b>DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b><br><b>S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b> |
| <b>YECTO:</b><br><b>ADAPTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL</b><br><b>ERCIADO DE FRUTAS Y VERDURAS</b><br><b>ROYECTO DE EJECUCIÓN</b> |               |  |
| <b>DRES DEL PROYECTO:</b>  |               |   |
| <b>JESÚS ULARGUI AGURRUZA</b><br><small>ARQUITECTO</small>   |               |   |
|  |               | <b>EDUARDO PESQUERA GONZÁLEZ</b><br><small>ARQUITECTO</small>  |


|                     |  |
|---------------------|--|
| ERÓ:<br><b>EL71</b> | PLANO: ELECTRICIDAD<br>PLANTA BAJA<br>FUERZA<br>ZONA 9 |
| ALTA: 1/100         | FORMATO: DIN A1<br>FECHA: MAYO 2017                    |

## MADRID

MADRID  
ÁREA DE GOBIERNO DE  
ECONOMÍA Y HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO  
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE  
PROYECTOS Y VERIFICACIÓN DE OBRAS

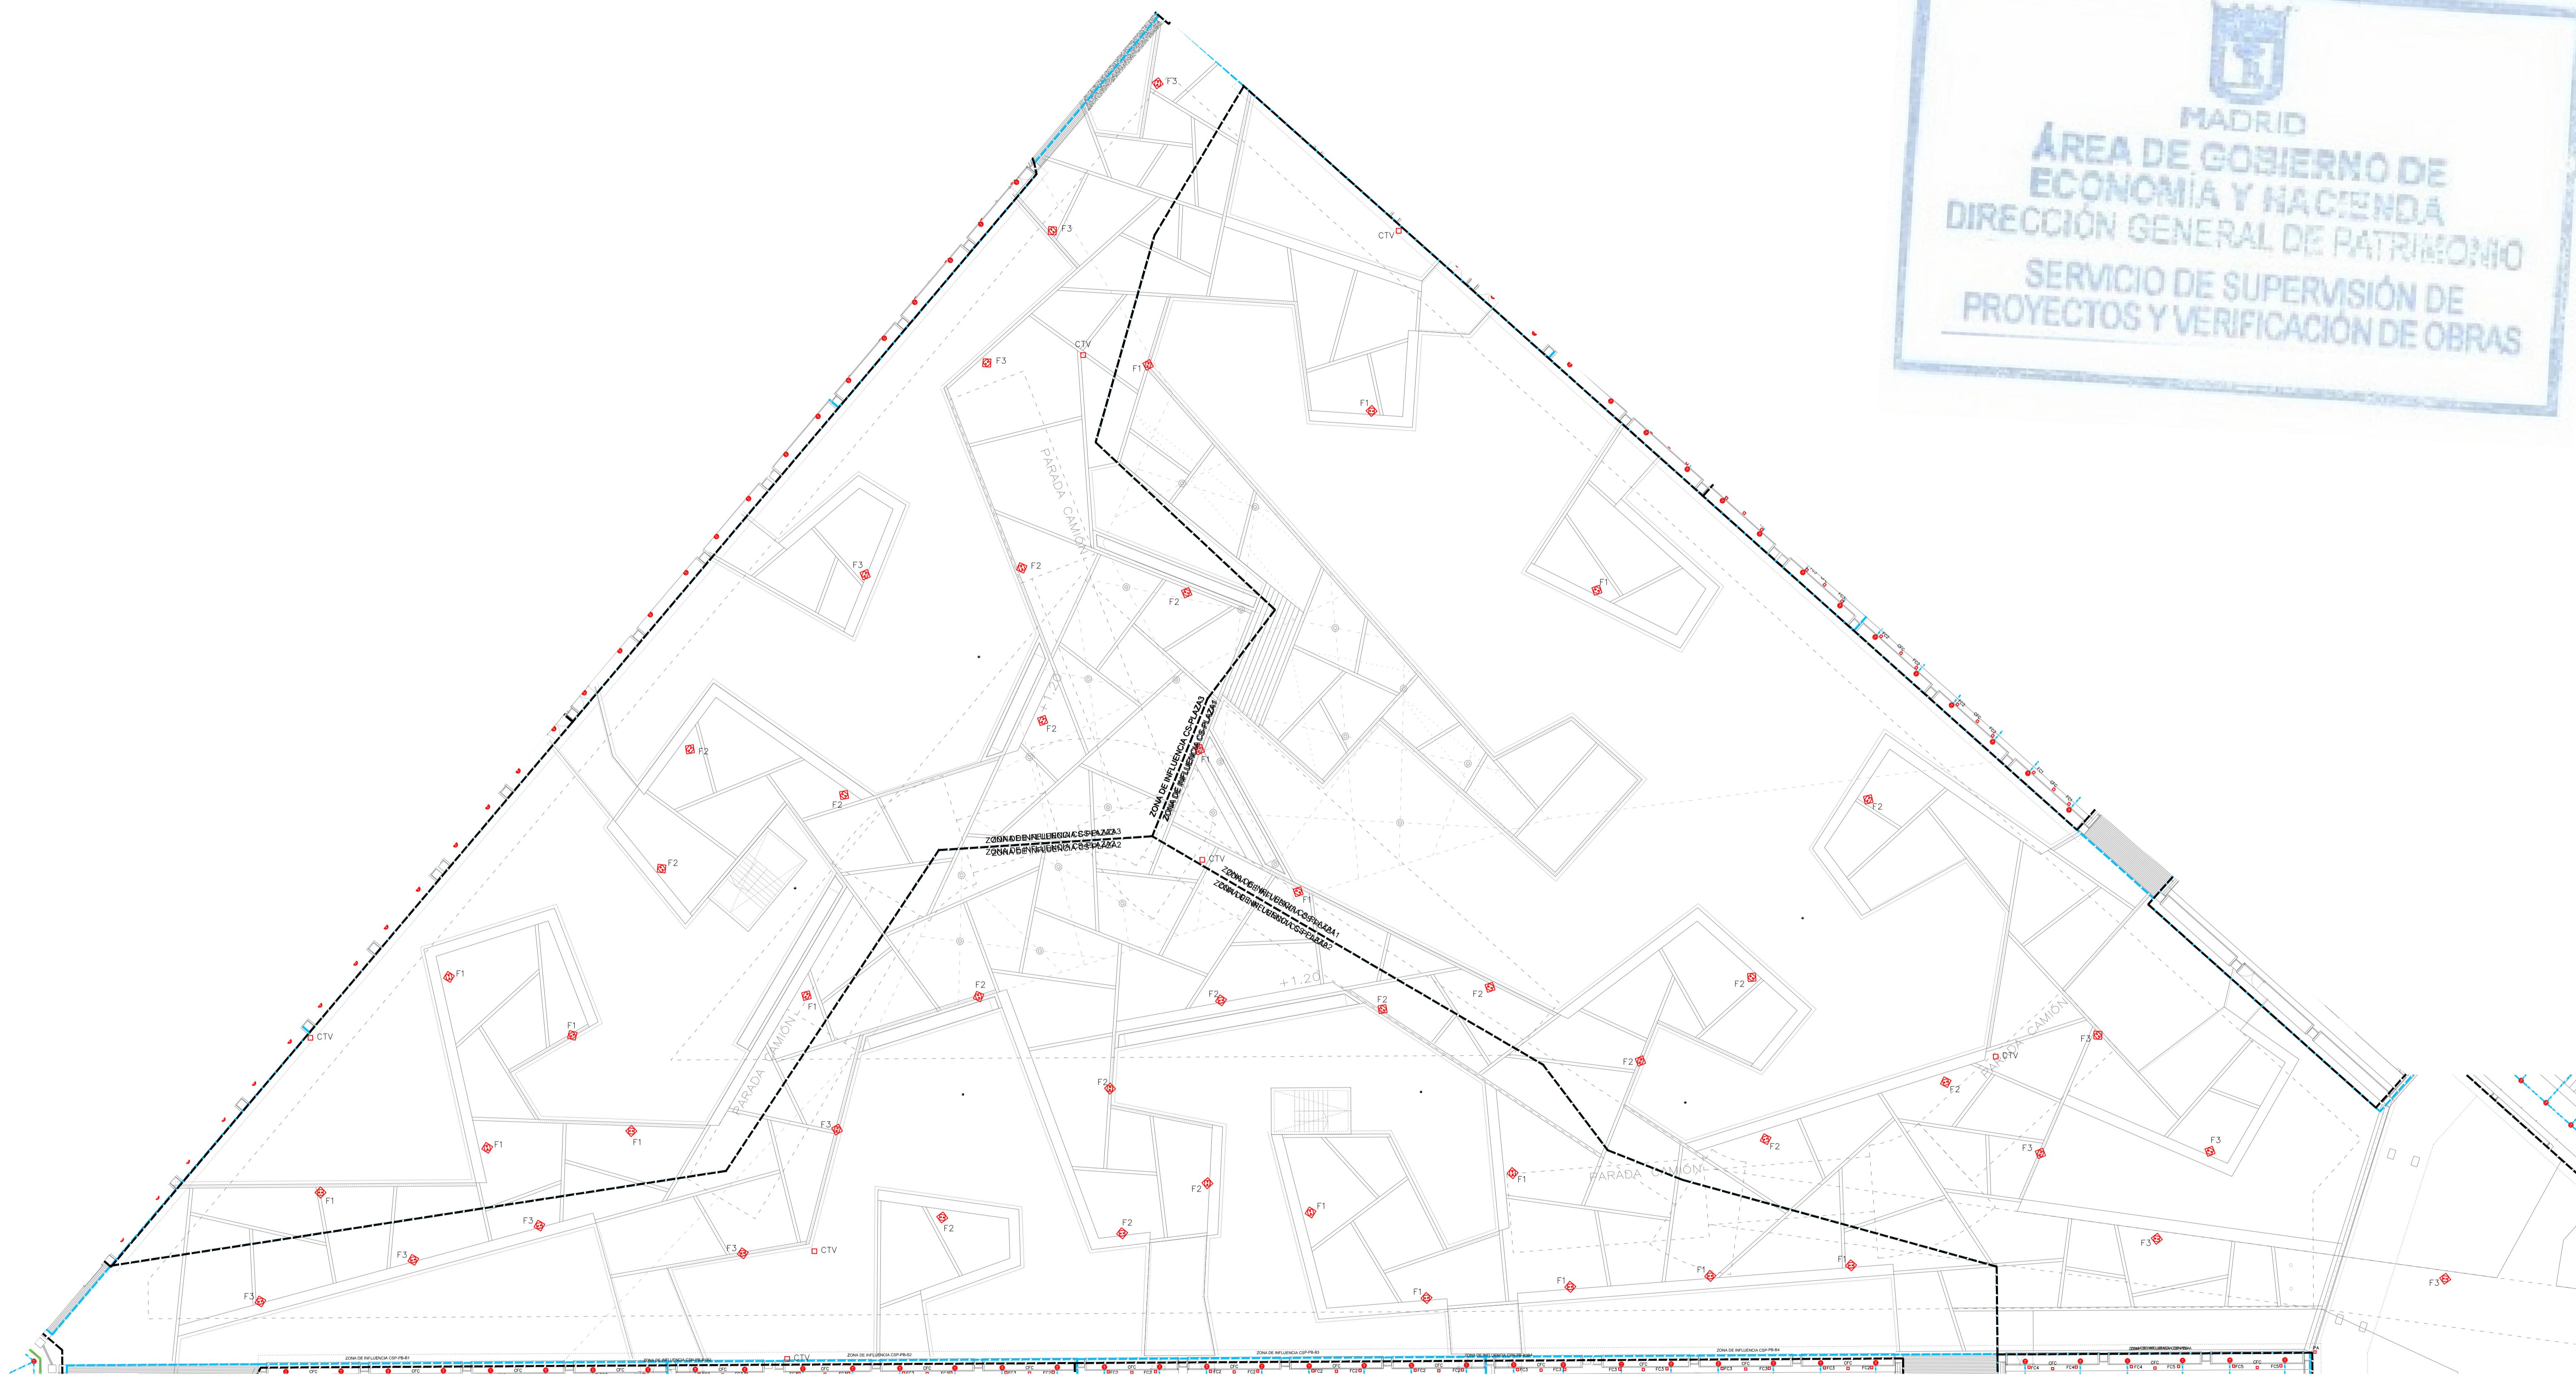


| LEYENDA FUERZA |   |                                  |            |  |       |            |   |  |            | NOTAS  |  |  |
|----------------|---|----------------------------------|------------|--|-------|------------|---|--|------------|--|--|--|
| SIMBOLIGIA     | DESCRIPCION   | NOTAS                            | SIMBOLIGIA | DESCRIPCION  | NOTAS | SIMBOLIGIA | DESCRIPCION   | NOTAS  | SIMBOLIGIA | DESCRIPCION  | NOTAS  |  |
|                | CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES, IP-31/IK-10.                  |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, VACÍA.   |       |            | CANALIZACIÓN DE PVC LISA PARA CONEXIÓN DE CAJAS PORTAMECANISMOS EMBEBIDA EN PAVIMENTO.                              |  |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |  |
|                | CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES, IP-43/IK-06.                 |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENEDOR: -TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V. -TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA -PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS        |       |            | CANALIZACIÓN EMBEBIDA EN PAVIMENTO, CON TUBOS DE PVC (2 TUBOS PARA DATOS Y 2 TUBOS PARA ELECTRICIDAD)               |  |            | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |  |
|                | CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL PROYECTO ELÉCTRICO   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENEDOR: -TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V -TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA -PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS     |       |            | CANALIZACIÓN CON TUBO DE PE BAJO TIERRA.  |  |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA ESTANCA CON TAPA, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |  |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1KV EN BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE | DISTRIBUCIÓN CUADROS SECUNDARIOS |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENEDOR: -2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V -2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA -PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |       |            | CAJA DE REGISTRO PARA ACCESO A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN POR SUELTO, DIMENSIONES SEGÚN CAPACIDAD DE LA CANALIZACIÓN    | MONTAJE EMBEBIDO EN EL SUELO                 |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.85, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V            | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |  |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1KV EN BANDEJA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSLDADAS     | DISTRIBUCIÓN A PUNTO TERMINAL    |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENEDOR: -TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V -PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS   |       |            | ARQUETA DE REGISTRO PARA CANAL EMBEBIDO EN PAVIMENTO  |  |            | MECANISMO SIMPLE SUPERFICIE IP.55 TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI      | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |  |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR Al 18/30 KV EN BANDEJA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA     | DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN       |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENEDOR: -TOMA ELÉCTRICA SIMPLE SCHUKO 2P+T/16A 250V   |       |            | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR UNE RZ1 0,6/1KV CANAL PORTA MECANISMOS DE ALUMINIO CON TAPA INSTALADO EN PARED |  |            | MECANISMO SIMPLE INSTALADO EN CANAL PORTAMECANISMOS, TOMA ELÉCTRICA 2P+T 10/16A, 250V        |  |  |
|                |   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENEDOR: -TOMA ELÉCTRICA SIMPLE SCHUKO 2P+T/16A 250V   |       |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V   | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |            | PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO   |  |  |
|                |   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN TABIQUE CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS, VACÍA CONECTADA MEDIANTE TUBO DE PVC A CAJA EN SUELO BAJO TABIQUE.                                       |       |            | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400V  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400V                | ALTURA DE MONTAJE 70 cm DEL SUELO            |  |
|                |   |                                  |            |  |       |            | ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 400V/ 32A. IDENTIFICACIÓN CON TARJETA.                                   |  |            |  |  |  |

|  |        |  |
|--|--------|--|
| REV  | MOTIVO | FECHA  |
|  <b>economía y<br/>hacienda</b>   <b>MADRID</b>   |        |  |
| <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b><br><b>DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b><br><b>S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>   |        |  |
| <b>PROYECTO:</b><br>ADAPTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL<br>MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS<br>PROYECTO DE EJECUCIÓN  |        |  |
| <b>AUTORES DEL PROYECTO:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <br/>           JESÚS ULARGUI AGURRUZA         </div> <div style="text-align: center;">  <br/>           EDUARDO PESQUERA GONZÁLEZ         </div> </div> |        |  |
| <b>DIRECCIÓN DEL PROYECTO:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>           JIMENA ROBLES GARCÍA DE LA MATA         </div> <div>           CLETO BARREIRO SORRIVAS         </div> </div>  |        |  |
| <b>NÚMERO:</b><br><b>EL72</b>  |        | <b>PLANO:</b> ELECTRICIDAD<br>PLANTA BAJA<br>FUERZA<br>PLAZA |
| <b>ESCALA:</b> 1/200   |        | <b>FORMATO:</b> DIN A1                                       |
| <b>ESCALA GRÁFICA:</b> 1 <sup>o</sup> ————— 1 <sup>o</sup> ————— 1 <sup>o</sup>  |        | <b>FECHA:</b> MAYO 2017                                      |
| PESQUERA ULARGUI arquitectos s.l.p. C/Fernando Garrido 12, Local. 28015. Madrid  |        |  |





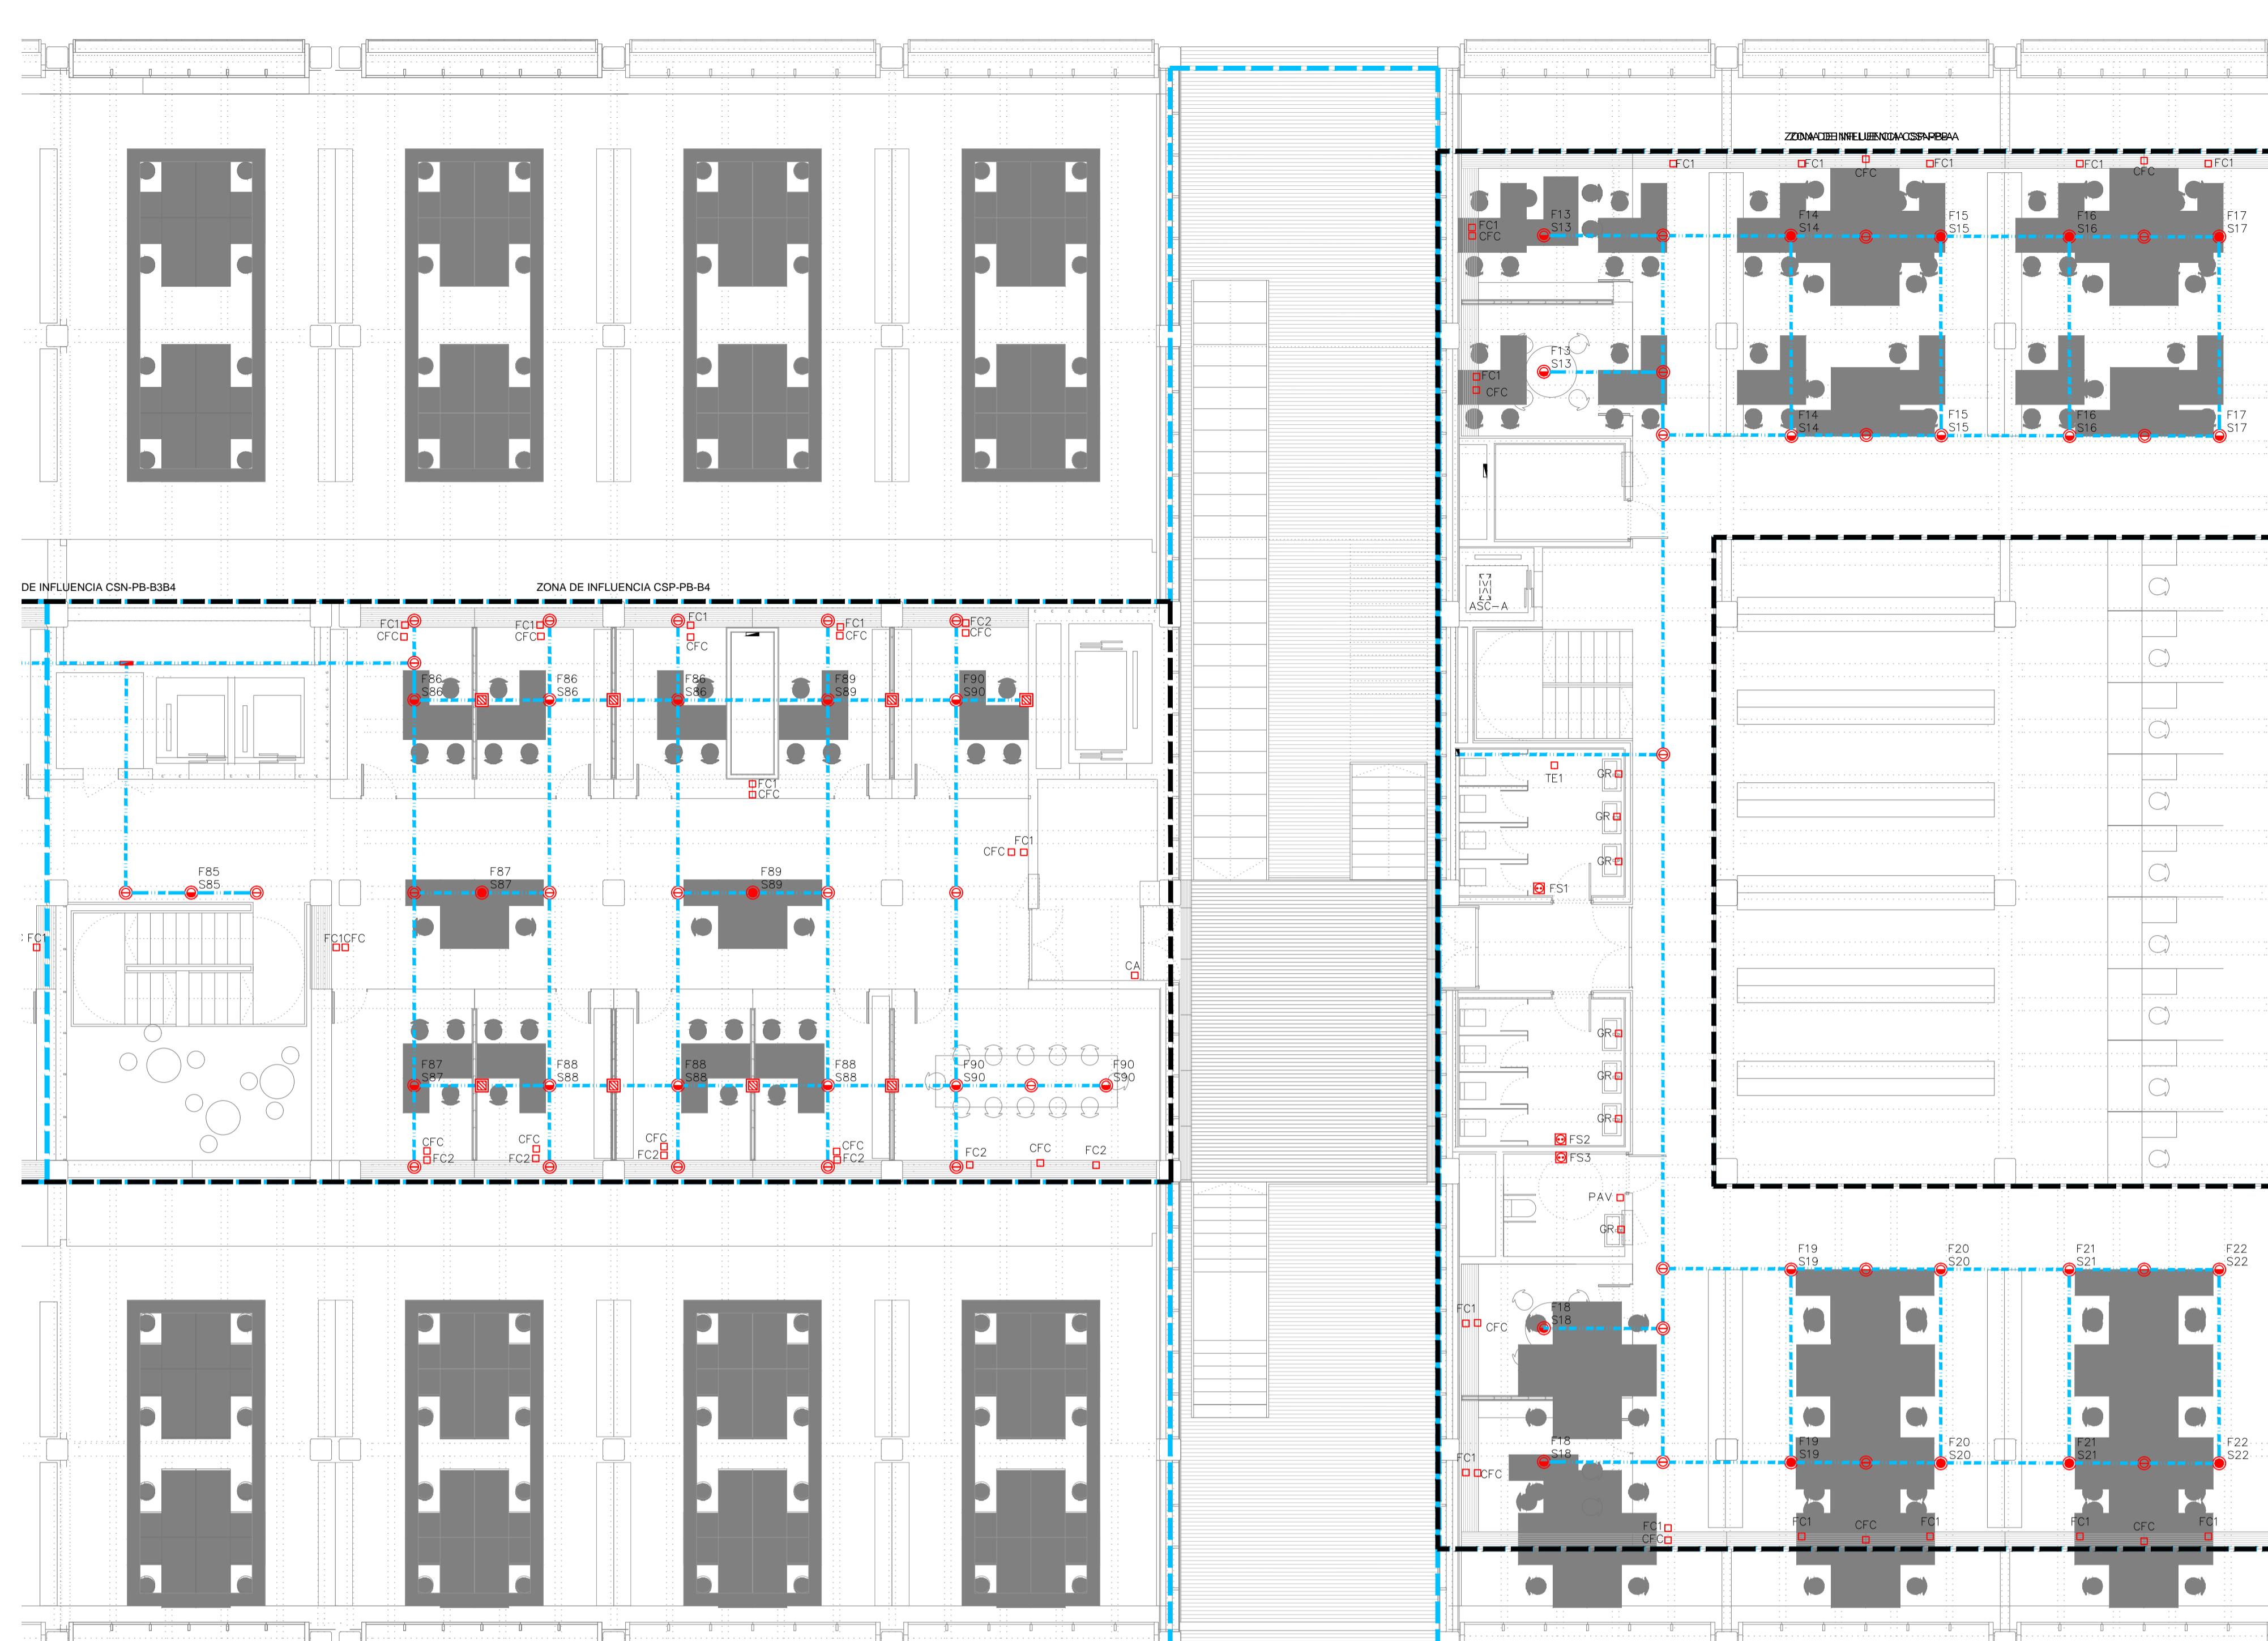


| LEYENDA FUERZA |   |                                  |            |  |       |            |   |  |            |  |  |
|----------------|---|----------------------------------|------------|--|-------|------------|---|--|------------|--|--|
| SIMBOLOGÍA     | DESCRIPCIÓN   | NOTAS                            | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN  | NOTAS | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN   | NOTAS  | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN  | NOTAS  |
|                | CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN. FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-31/IK-10.                          |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA.   |       |            | CANALIZACIÓN DE PVC LISA PARA CONEXIÓN DE CAJAS PORTAMECANISMOS EMBEBIDA EN PAVIMENTO.                              |  |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-43/IK-08.                         |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIENDO :<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>-PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS            |       |            | CANALIZACIÓN EMBEBIDA EN PAVIMENTO CON TUBOS DE PVC (2 TUBOS PARA DATOS Y 2 TUBOS PARA ELECTRICIDAD)                |  |            | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL PROYECTO ELÉCTRICO   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIENDO :<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>- PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |       |            | CANALIZACIÓN CON TUBO DE PE BAJO TIERRA.  |  |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA ESTANCA CON TAPA. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE         | DISTRIBUCIÓN CUADROS SECUNDARIOS |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIENDO :<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>- PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |       |            | CAJA DE REGISTRO PARA ACCESO A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN POR SUELO. DIMENSIONES SEGÚN CAPACIDAD DE LA CANALIZACIÓN     | MONTAJE EMBEBIDO EN EL SUELO                 |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP-65. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V            | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS | DISTRIBUCIÓN A PUNTO TERMINAL    |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIENDO :<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>-PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS   |       |            | ARQUETA DE REGISTRO PARA CANAL EMBEBIDO EN PAVIMENTO  |  |            | MECANISMO SIMPLE SUPERFICIE IP-55 TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI      | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR AI 18/30 kV EN BANDEJA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA             | DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN       |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIENDO :<br>-TOMA ELÉCTRICA SIMPLE SCHUKO 2P+T/16A 250V  |       |            | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR UNE RZ1 0,6/1kV CANAL PORTA MECANISMOS DE ALUMINIO CON TAPA INSTALADO EN PARED |  |            | MECANISMO SIMPLE INSTALADO EN CANAL PORTAMECANISMOS. TOMA ELÉCTRICA 2P+T 10/16A, 250V        |  |
|                |   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIENDO :<br>-TOMA ELÉCTRICA SIMPLE SCHUKO 2P+T/16A 250V  |       |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V   | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |            | PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO   |  |
|                |   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN TABIQUE CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA, CON TAPA CIEGA. CONECTADA MEDIANTE TUBO DE PVC A CAJA EN SUELO BAJO TABIQUE.                       |       |            | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400V                | ALTURA DE MONTAJE 70 cm DEL SUELO            |
|                |   |                                  |            |  |       |            | ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 400V, 32A. IDENTIFICACIÓN CON TARJETA.                                   |  |            |  |  |

**NOTAS**


---

1. CONEXIÓN DE BANDEJA A CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
2. EN LOS PLANOS DE LA PLANTA BAJA, LAS INSTALACIONES ENTERRADAS DISCURRIRÁN POR LAS GALERÍAS CUYO TRAZADO ESTÁ DEFINIDO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA.

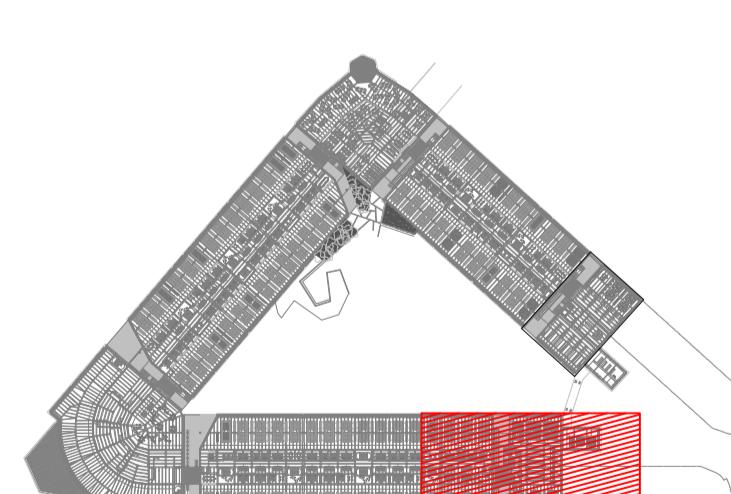


\_\_\_\_\_

 | **economía y  
hacienda** | **MADRID** | AYUNTAMIENTO DE MADRID  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO  
S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROYECTO:              | ADAPTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL<br>MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS<br>PROYECTO DE EJECUCIÓN   |
| AUTORES DEL PROYECTO:  |   |
| JESÚS ULARGUI AGURRUZA | EDUARDO PESQUERA GONZÁLEZ   |


|         |       |        |   |
|---------|-------|--------|---|
| NÚMERO: | EL 74 | PLANO: | ELECTRICIDAD<br>ENTREPLANTA<br>FUERZA<br>ZONA 1 |
|---------|-------|--------|---|

ESCALA: 1/100 FORMATO: DIN A1 FECHA: MAYO 2017  
ESCALA GRÁFICA: 0 1 15  
PESQUERA ULARGUI arquitectos s.l.p. C/Fernando Górriz 12, Local. 28015. Madrid

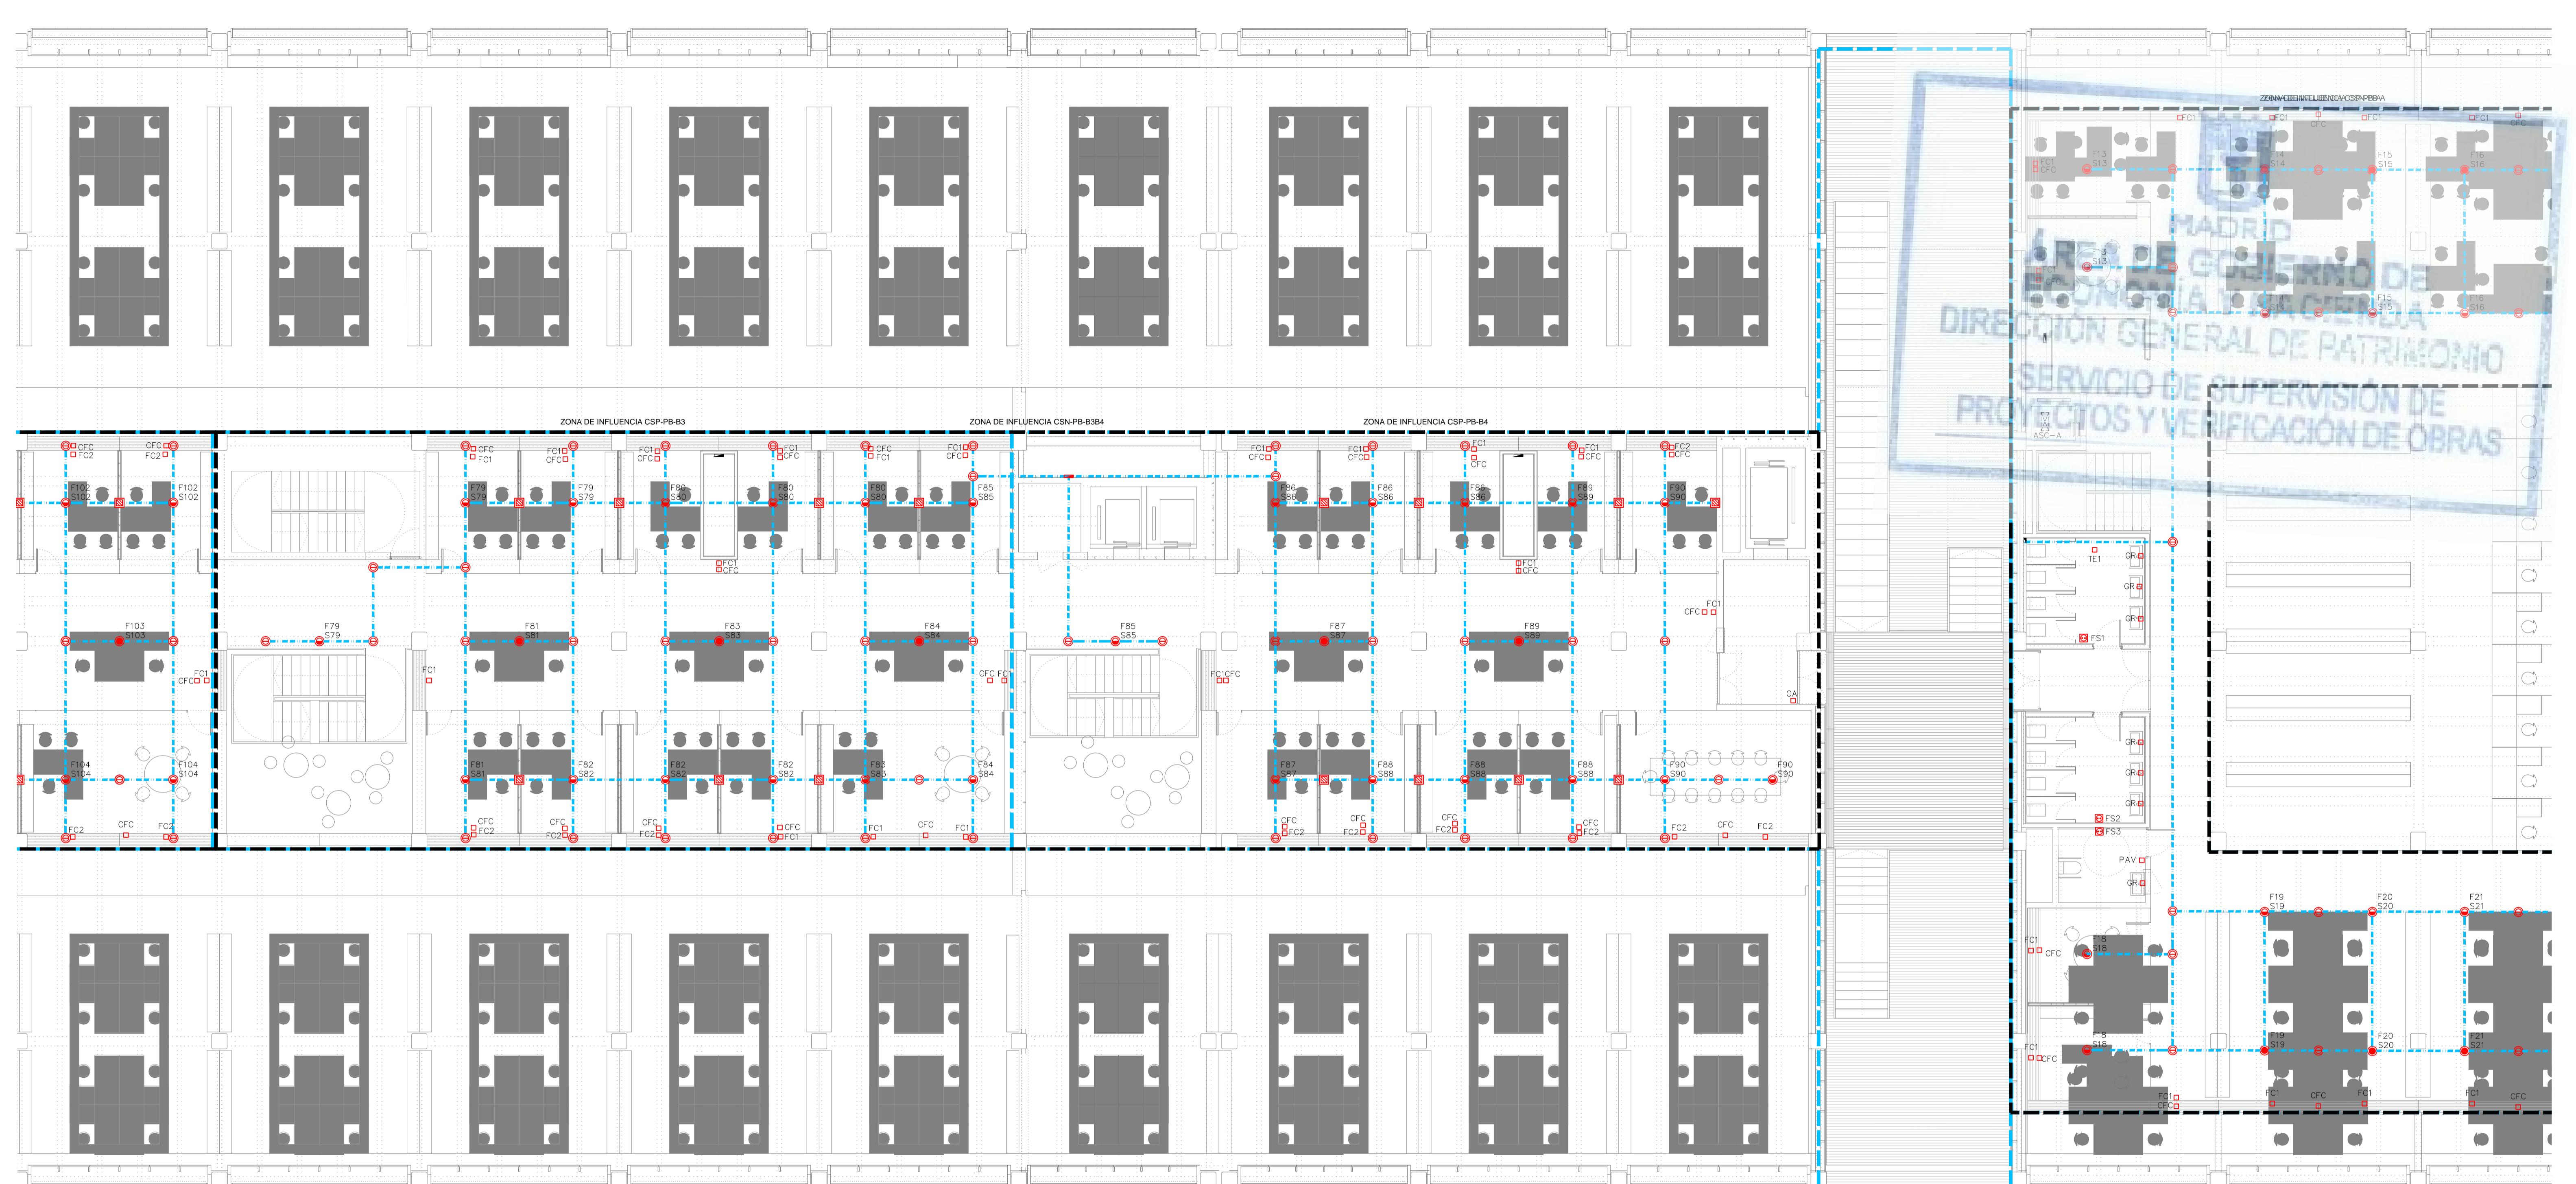


| LEYENDA FUERZA   | NOTAS                            | SYMBOLISMO       | DESCRIPCIÓN   | NOTAS | SYMBOLISMO       | DESCRIPCIÓN  | NOTAS | SYMBOLISMO | DESCRIPCIÓN   | NOTAS  |
|------------------|----------------------------------|------------------|---|-------|------------------|--|-------|------------|---|--|
| ████████         |                                  | ████████         | CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-31/R-10.                           |       | ████████         | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, VACIA. |       | ████████   | CANALIZACIÓN DE PVC LISA PARA CONEXIÓN DE CAJAS PORTAMECANISMOS EMBEBIDA EN SUELO.                                    | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
| ████             |                                  | ████             | CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-43/RK-08.                         |       | ████             | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CON:  |       | ████       | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V, CIRCUITO DE SAI                          | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
| ██████           |                                  | ██████           | CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL PROYECTO ELÉCTRICO   |       | ██████           | -TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V   |       | ██████     | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V, CIRCUITO DE SAI                           | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
| ████████         | DISTRIBUCIÓN CUADROS SECUNDARIOS | ████████         | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cú RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE         |       | ████████         | -TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA  |       | ██████     | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN PE BAJO TIERRA.  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
| ████████         | DISTRIBUCIÓN A PUNTO TERMINAL    | ████████         | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cú RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS |       | ████████         | -PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS   |       | ████       | CAJA DE REGISTRO PARA ACCESO A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN POR SUELLO. DIMENSIONES SEGÚN CAPACIDAD DE LA CANALIZACIÓN      | MONTAJE EMBEBIDO EN EL SUELO                 |
| ████████████████ | DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN       | ████████████████ | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR AI 18/30 kV EN BANDEJA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA             |       | ████████████████ | -TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V   |       | ████       | ARQUETA DE REGISTRO PARA CANAL EMBEBIDO EN PAVIMENTO  |  |
|                  |                                  |                  | -PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS  |       |                  | -PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS   |       | ████       | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR UNICÚ RZ1 0,6/1kV CANAL PORTA MECANISMOS DE ALUMINIO CON TAPA INSTALADO EN PARED |  |
|                  |                                  |                  | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:   |       |                  | -TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V   |       | ████       | MECANISMO SIMPLE INSTALADO EN CANAL PORTAMECANISMOS, TOMA ELÉCTRICA 2P+T 10/16A, 250V                                 |  |
|                  |                                  |                  | -TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA   |       |                  | -PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS   |       | ████       | MECANISMO SIMPLE INSTALADO EN CANAL PORTAMECANISMOS, TOMA ELÉCTRICA 2P+T 10/16A, 250V. CIRCUITO SAI                   |  |
|                  |                                  |                  | -PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS  |       |                  |  |       | PA         | PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO  |  |
|                  |                                  |                  | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:   |       |                  |  |       | ████       | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V   | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                  |                                  |                  | -TOMA ELÉCTRICA SIMPLE SCHUKO 2P+T/16A 250V   |       |                  |  |       | ████       | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400V   | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                  |                                  |                  | -CONEXIÓN DE BANDEJA A CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA   |       |                  |  |       | ████       | ESTACIÓN DE CARGA DE VEHICULOS ELÉCTRICOS, 400V, 32A. IDENTIFICACION CON TARJETA.                                     | ALTURA DE MONTAJE 70 cm DEL SUELO            |

| NOTAS  |
|--|
| 1. CONEXIÓN DE BANDEJA A CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA  |
| 2. EN LOS PLANOS DE LA PLANTA BAJA, LAS INSTALACIONES ENTERRADAS DISCURRIRÁN POR LAS GALERÍAS CUYO TRAZADO ESTÁ DEFINIDO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA. |

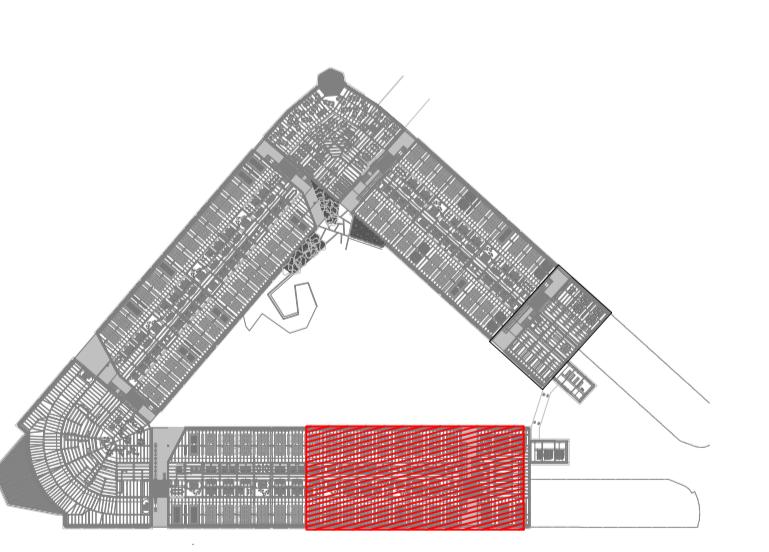

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| REV   | MOTIVO          | FECHA            |
| economía y cultura   MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO |                 |                  |
| PROYECTO: ADAPTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS   |                 |                  |
| AUTORES DEL PROYECTO: JESÚS ULARQUÍ AGURRUA EDUARDO PESQUERA GONZALEZ   |                 |                  |
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO: JIMENA ROBLES GARCÍA DE LA MATA CLETO BARREIRO SORRIVAS   |                 |                  |
| NOMBRE: EL75 PLANO: ELECTRICIDAD ENERPLANTA FUERZA ZONA 2   |                 |                  |
| ESCALA: 1/100   | FORMATO: DIN A1 | FECHA: MAYO 2017 |
| ESCALA GRÁFICA: 1:1   |                 |                  |
| PESQUERA, ULARQUÍ arquitectos s.a.p. C/Fernando Gómez 12, Local 28015 - Madrid  |                 |                  |
| E: uparquies@uparquies.com T: 914445433   |                 |                  |

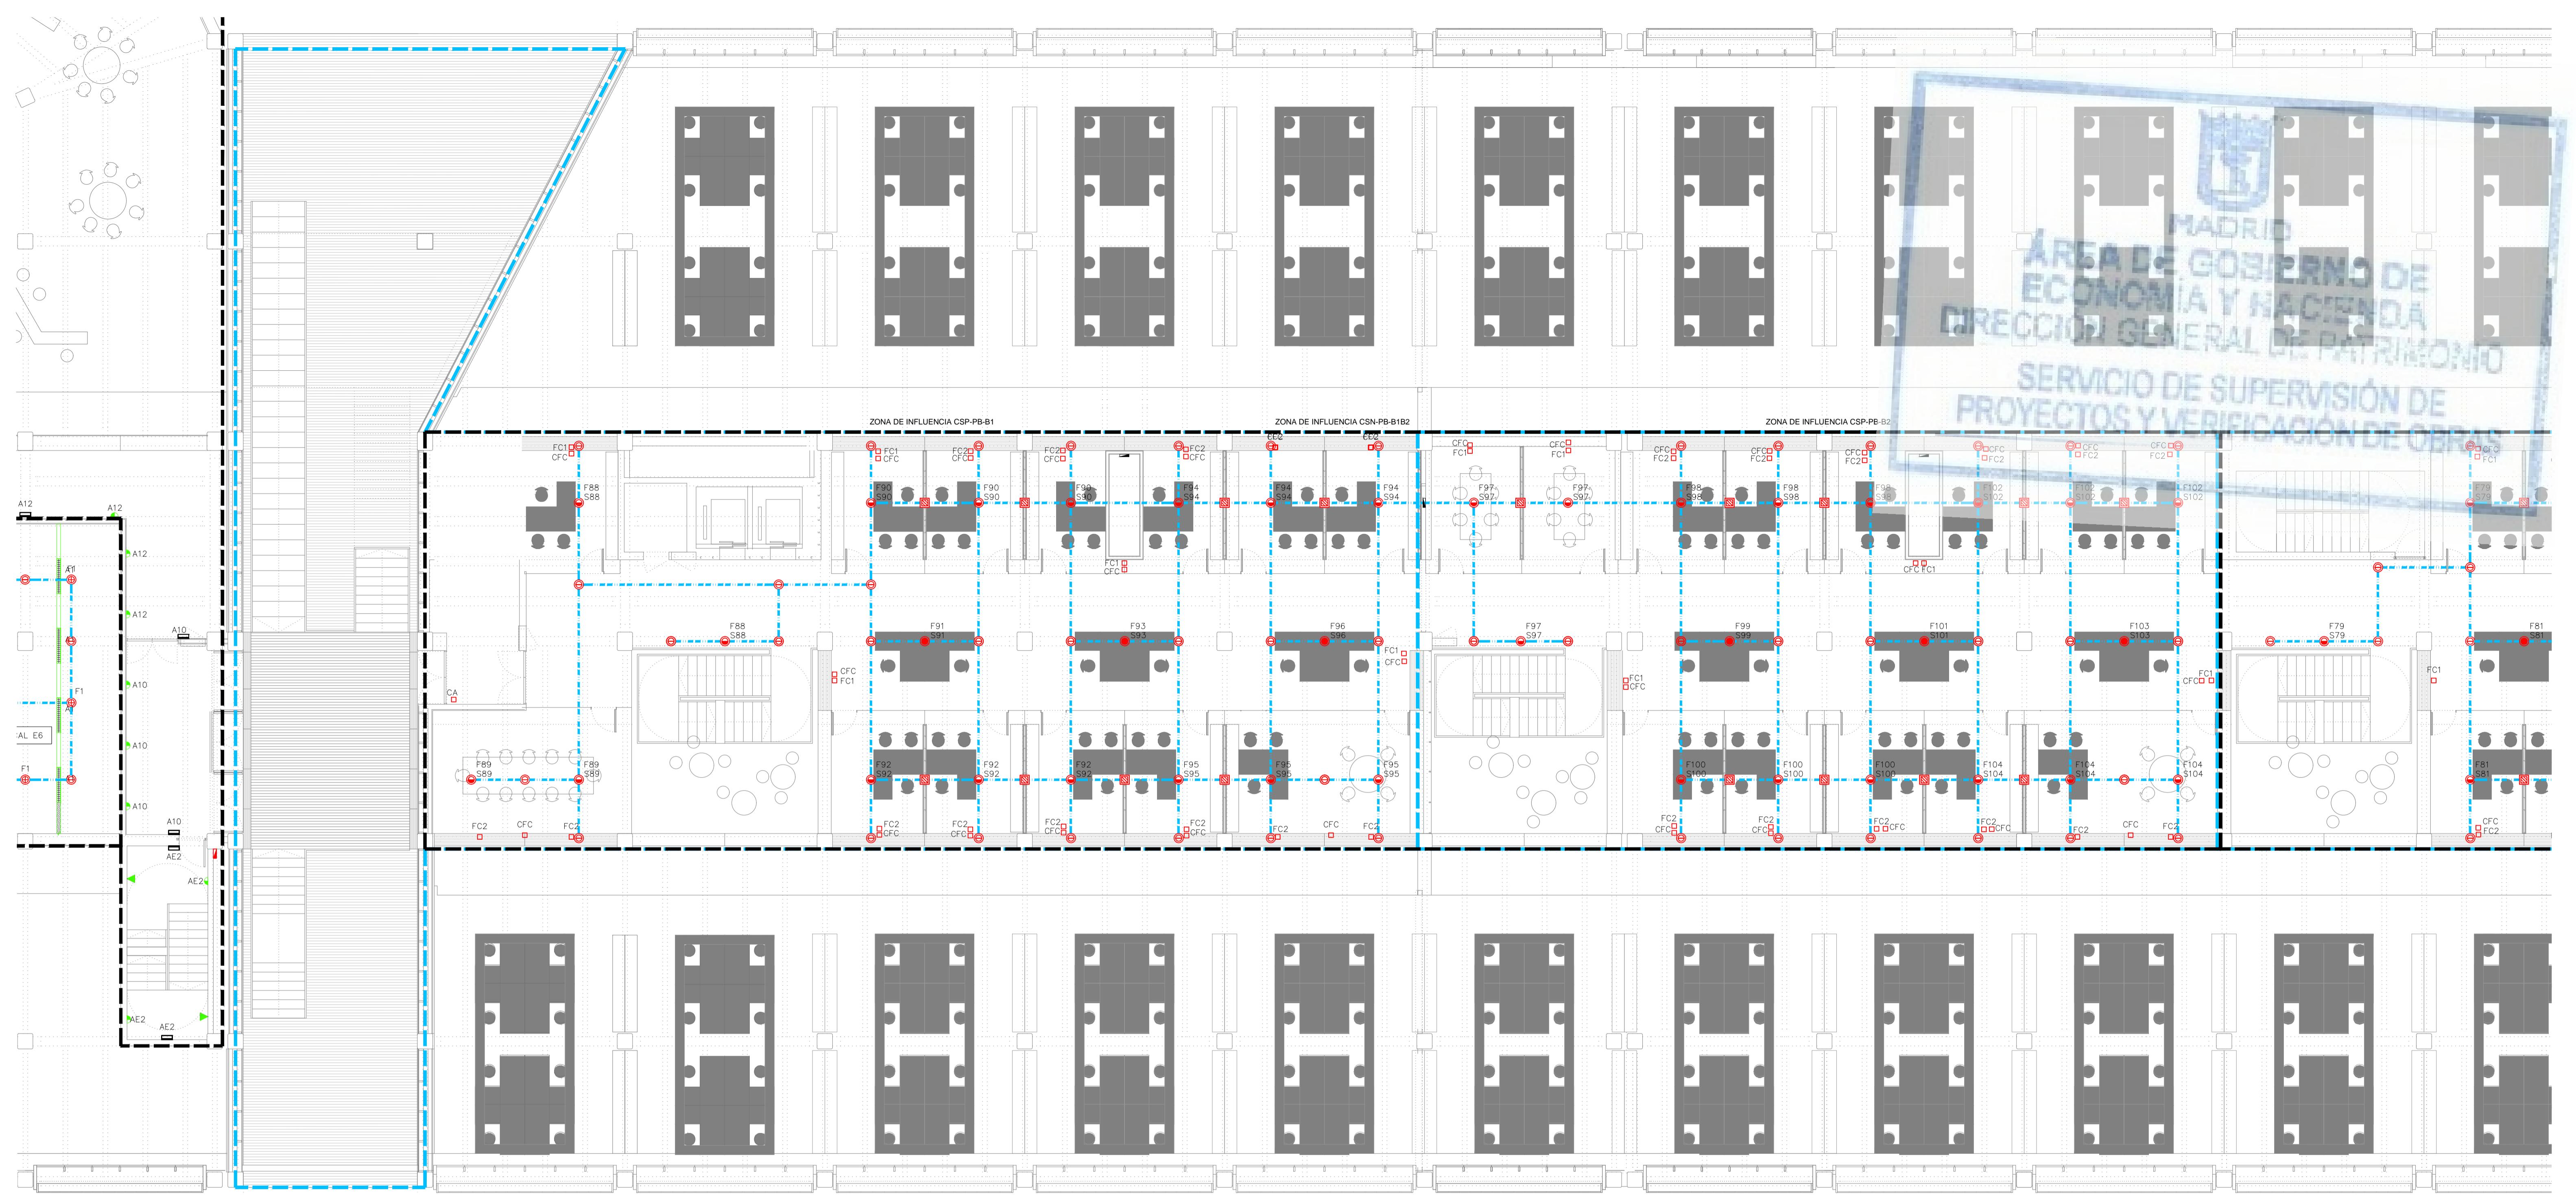


| LEYENDA FUERZA |   |                                  |            |   |       |            |   |  |            |  |  |
|----------------|---|----------------------------------|------------|---|-------|------------|---|--|------------|--|--|
| SIMBOLOGÍA     | DESCRIPCIÓN   | NOTAS                            | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN   | NOTAS | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN   | NOTAS  | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN  | NOTAS  |
|                | CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-31/IK-10.                          |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA.  |       |            | CANALIZACIÓN DE PVC LISA PARA CONEXIÓN DE CAJAS PORTAMECANISMOS EMBEBIDA EN PAVIMENTO.                              |  |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-43/IK-08.                         |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>-PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS            |       |            | CANALIZACIÓN EMBEBIDA EN PAVIMENTO CON TUBOS DE PVC (2 TUBOS PARA DATOS Y 2 TUBOS PARA ELECTRICIDAD)                |  |            | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL PROYECTO ELÉCTRICO   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>- PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |       |            | CANALIZACIÓN CON TUBO DE PE BAJO TIERRA.  |  |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA ESTANCA CON TAPA. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE         | DISTRIBUCIÓN CUADROS SECUNDARIOS |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>- PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |       |            | CAJA DE REGISTRO PARA ACCESO A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN POR SUELO. DIMENSIONES SEGÚN CAPACIDAD DE LA CANALIZACIÓN     | MONTAJE EMBEBIDO EN EL SUELO                 |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.65. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V            | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS | DISTRIBUCIÓN A PUNTO TERMINAL    |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>-PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS   |       |            | ARQUETA DE REGISTRO PARA CANAL EMBEBIDO EN PAVIMENTO  |  |            | MECANISMO SIMPLE SUPERFICIE IP.55 TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI      | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 i 30 cm DEL SUELO |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR AI 18/30 KV EN BANDEJA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA             | DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN       |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>-TOMA ELÉCTRICA SIMPLE SCHUKO 2P+T/16A 250V  |       |            | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR UNE RZ1 0,6/1kV CANAL PORTA MECANISMOS DE ALUMINIO CON TAPA INSTALADO EN PARED |  |            | MECANISMO SIMPLE INSTALADO EN CANAL PORTAMECANISMOS. TOMA ELÉCTRICA 2P+T 10/16A, 250V        |  |
|                |   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO:<br>-TOMA ELÉCTRICA SIMPLE SCHUKO 2P+T/16A 250V  |       |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V   | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |            | PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO   |  |
|                |   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN TABIQUE CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA, CON TAPA CIEGA. CONECTADA MEDIANTE TUBO DE PVC A CAJA EN SUELO BAJO TABIQUE                     |       |            | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400V                | ALTURA DE MONTAJE 70 cm DEL SUELO            |
|                |   |                                  |            |   |       |            |   |  |            | ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 400V, 32A.  |  |

**NOTAS**

---

1. CONEXIÓN DE BANDEJA A CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
2. EN LOS PLANOS DE LA PLANTA BAJA, LAS INSTALACIONES ENTERRADAS DISCURRIRÁN POR LAS GALERÍAS CUYO TRAZADO ESTÁ DEFINIDO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA.

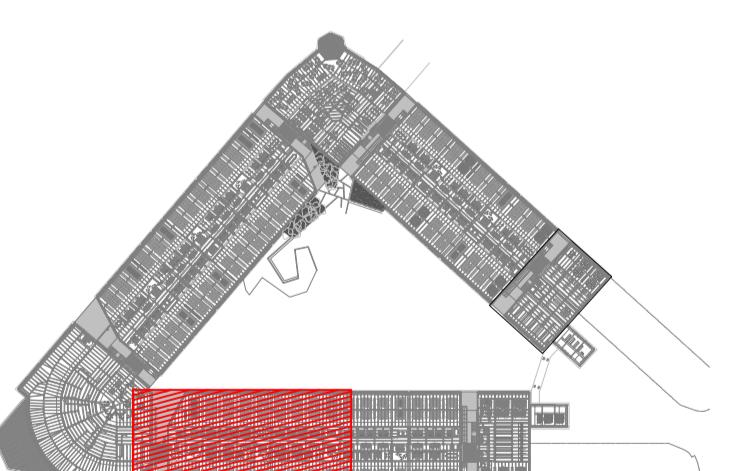



\_\_\_\_\_

 | **economía y  
hacienda** | **MADRID** | **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO**  
**S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**

DRES DEL PROYECTO:    
JÉSUS ULARGUI AGURRUZA EDUARDO PESQUERA GONZÁLEZ  
DIRECCIÓN DEL PROYECTO

|      |  |
|------|--|
| ERO: | PLANO: ELECTRICIDAD<br>ENTREPLANTA<br>FUERZA<br>ZONA 3 |
|------|--|

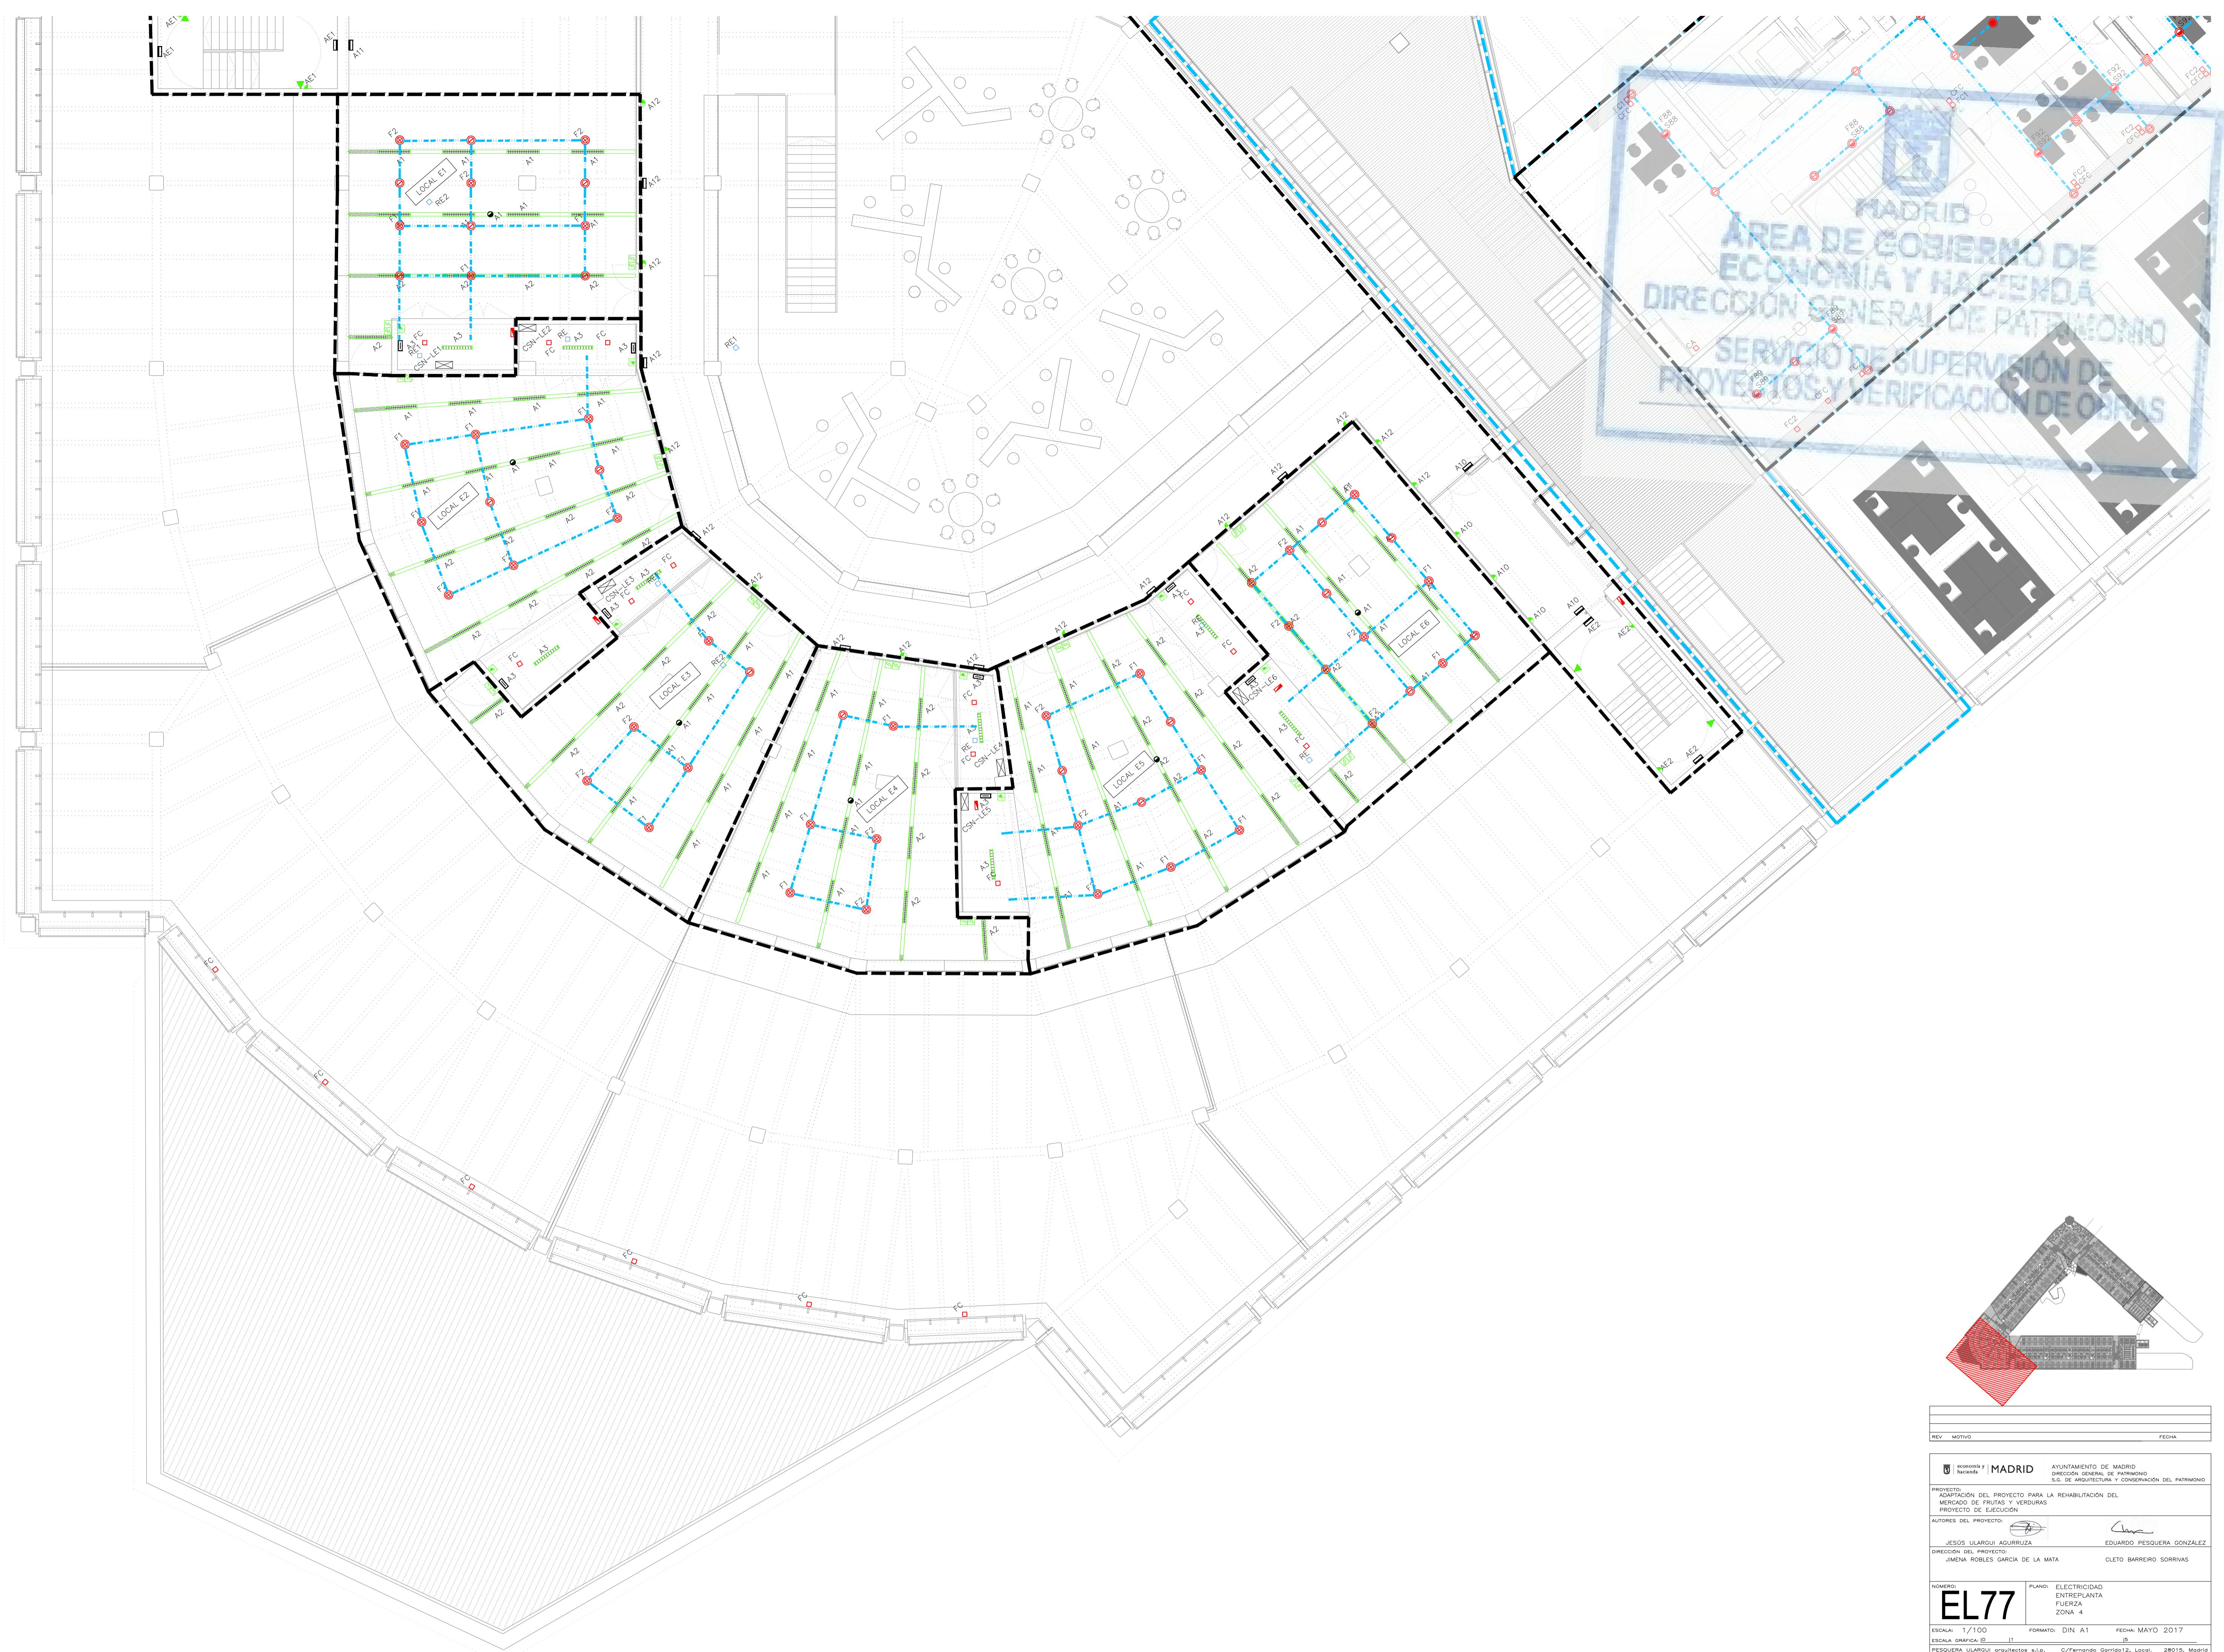

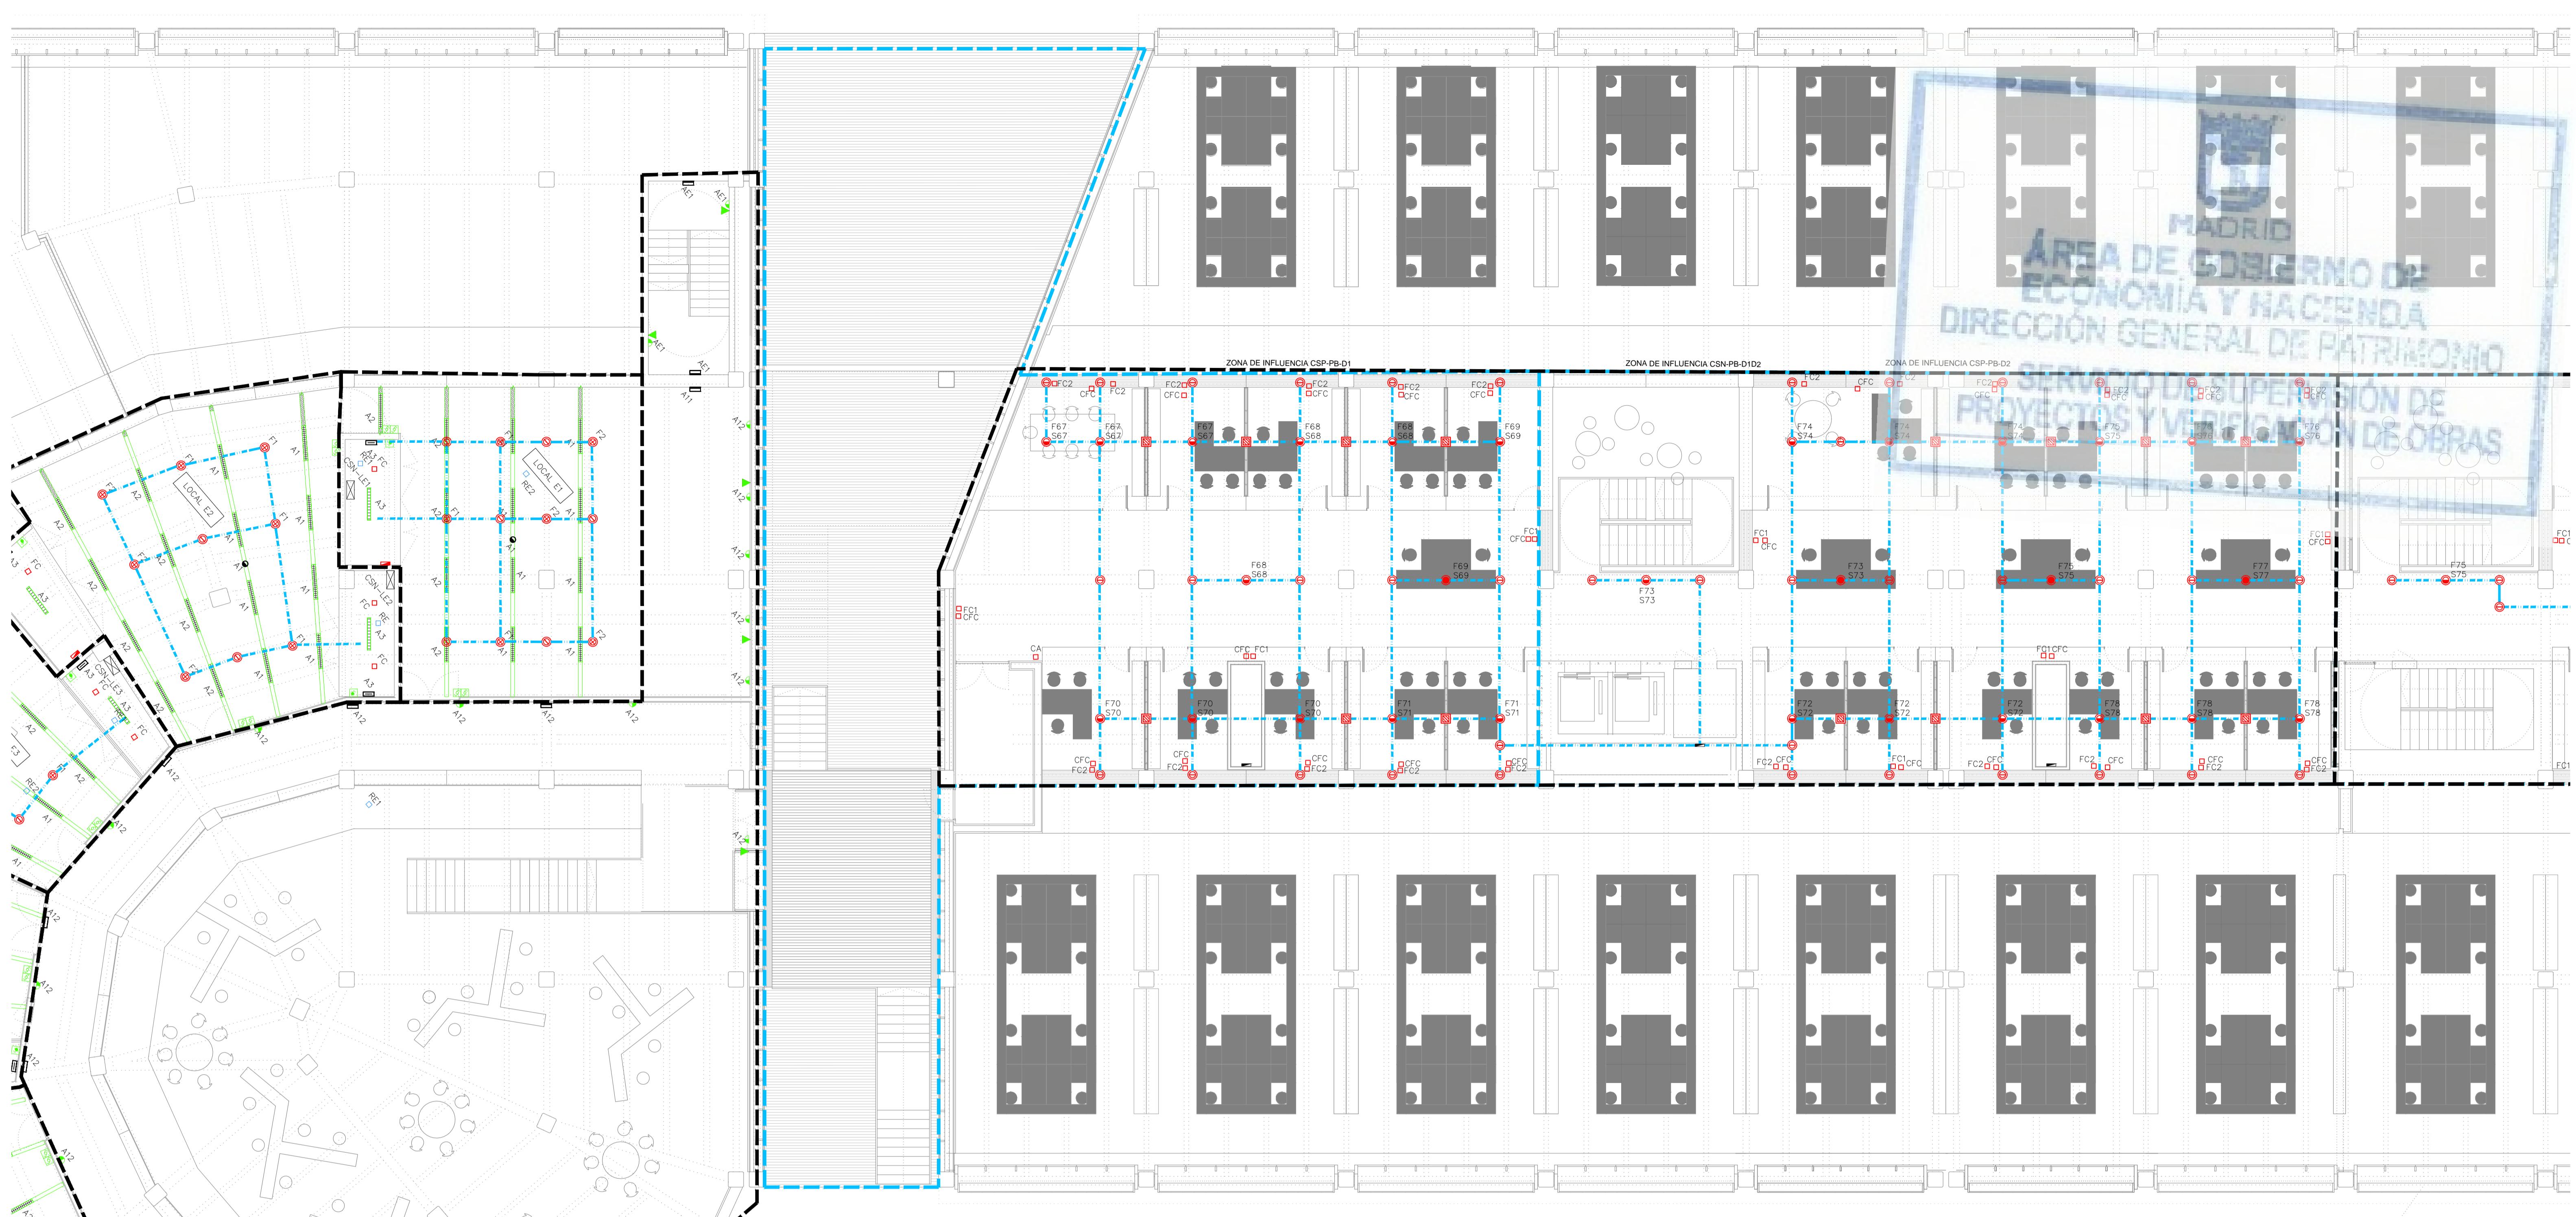




| LEYENDA FUERZA |   |                                  |            |  |       |            |   |  |            |  |  |
|----------------|---|----------------------------------|------------|--|-------|------------|---|--|------------|--|--|
| SIMBOLOGÍA     | DESCRIPCIÓN   | NOTAS                            | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN  | NOTAS | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN   | NOTAS  | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN  | NOTAS  |
|                | CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES, IP-31/IK-10.                          |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA.   |       |            | CANALIZACIÓN DE PVC LISA PARA CONEXIÓN DE CAJAS PORTAMECANISMOS EMBEBIDA EN PAVIMENTO.                              |  |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-43/IK-08.                         |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIENDO :<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>-PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS            |       |            | CANALIZACIÓN EMBEBIDA EN PAVIMENTO CON TUBOS DE PVC (2 TUBOS PARA DATOS Y 2 TUBOS PARA ELECTRICIDAD)                |  |            | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL PROYECTO ELÉCTRICO   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIENDO :<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>- PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |       |            | CAJA DE REGISTRO PARA ACCESO A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN POR SUELO. DIMENSIONES SEGÚN CAPACIDAD DE LA CANALIZACIÓN     | MONTAJE EMBEBIDO EN EL SUELO                 |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.65. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V            | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE         | DISTRIBUCIÓN CUADROS SECUNDARIOS |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIENDO :<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>- PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |       |            | ARQUETA DE REGISTRO PARA CANAL EMBEBIDO EN PAVIMENTO  |  |            | MECANISMO SIMPLE SUPERFICIE IP.55 TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI      | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS | DISTRIBUCIÓN A PUNTO TERMINAL    |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIENDO :<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>-PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS   |       |            | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR UNE RZ1 0,6/1kV CANAL PORTA MECANISMOS DE ALUMINIO CON TAPA INSTALADO EN PARED |  |            | MECANISMO SIMPLE INSTALADO EN CANAL PORTAMECANISMOS. TOMA ELÉCTRICA 2P+T 10/16A, 250V        |  |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR AI 18/30 kV EN BANDEJA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA             | DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN       |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIENDO :<br>-TOMA ELÉCTRICA SIMPLE SCHUKO 2P+T/16A 250V  |       |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V   | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |            | PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO   |  |
|                |   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN TABIQUE CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA, CON TAPA CIEGA. CONECTADA MEDIANTE TUBO DE PVC A CAJA EN SUELLO BAJO TABIQUE                       |       |            | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400V                | ALTURA DE MONTAJE 70 cm DEL SUELO            |
|                |   |                                  |            |  |       |            | ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 400V, 32A.   |  |            |  |  |


**NOTAS**

---

1. CONEXIÓN DE BANDEJA A CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
2. EN LOS PLANOS DE LA PLANTA BAJA, LAS INSTALACIONES ENTERRADAS DISCURRIRÁN POR LAS GALERÍAS CUYO TRAZADO ESTÁ DEFINIDO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA.

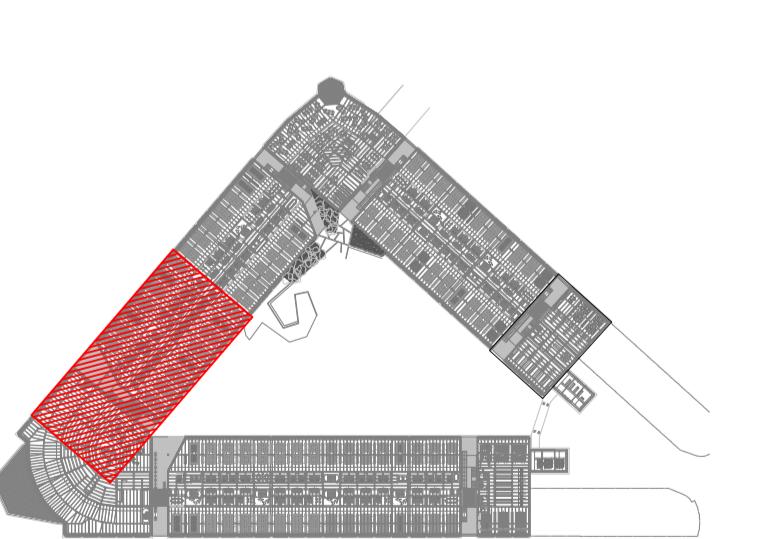

|   |   |
|---|---|
| MOTIVO  | FECHA   |
|  <b>MADRID</b><br>economía y<br>hacienda |   |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID<br>DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO<br>S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO               |   |
| YECTO:<br>DAPTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL<br>ERCAZO DE FRUTAS Y VERDURAS<br>ROYECTO DE EJECUCIÓN            |   |
| ORES DEL PROYECTO:  |   |
| JESÚS ULARGUI AGURRUZA  | EDUARDO PESQUERA GONZÁLEZ   |
| CCIÓN DEL PROYECTO:   | JIMENA ROBLES GARCÍA DE LA MATA   |
|   | CLETO BARREIRO SORRIVAS   |
| ERO:<br><br><b>EL78</b>   | PLANO: ELECTRICIDAD<br>ENTREPLANTA<br>FUERZA<br>ZONA 5  |

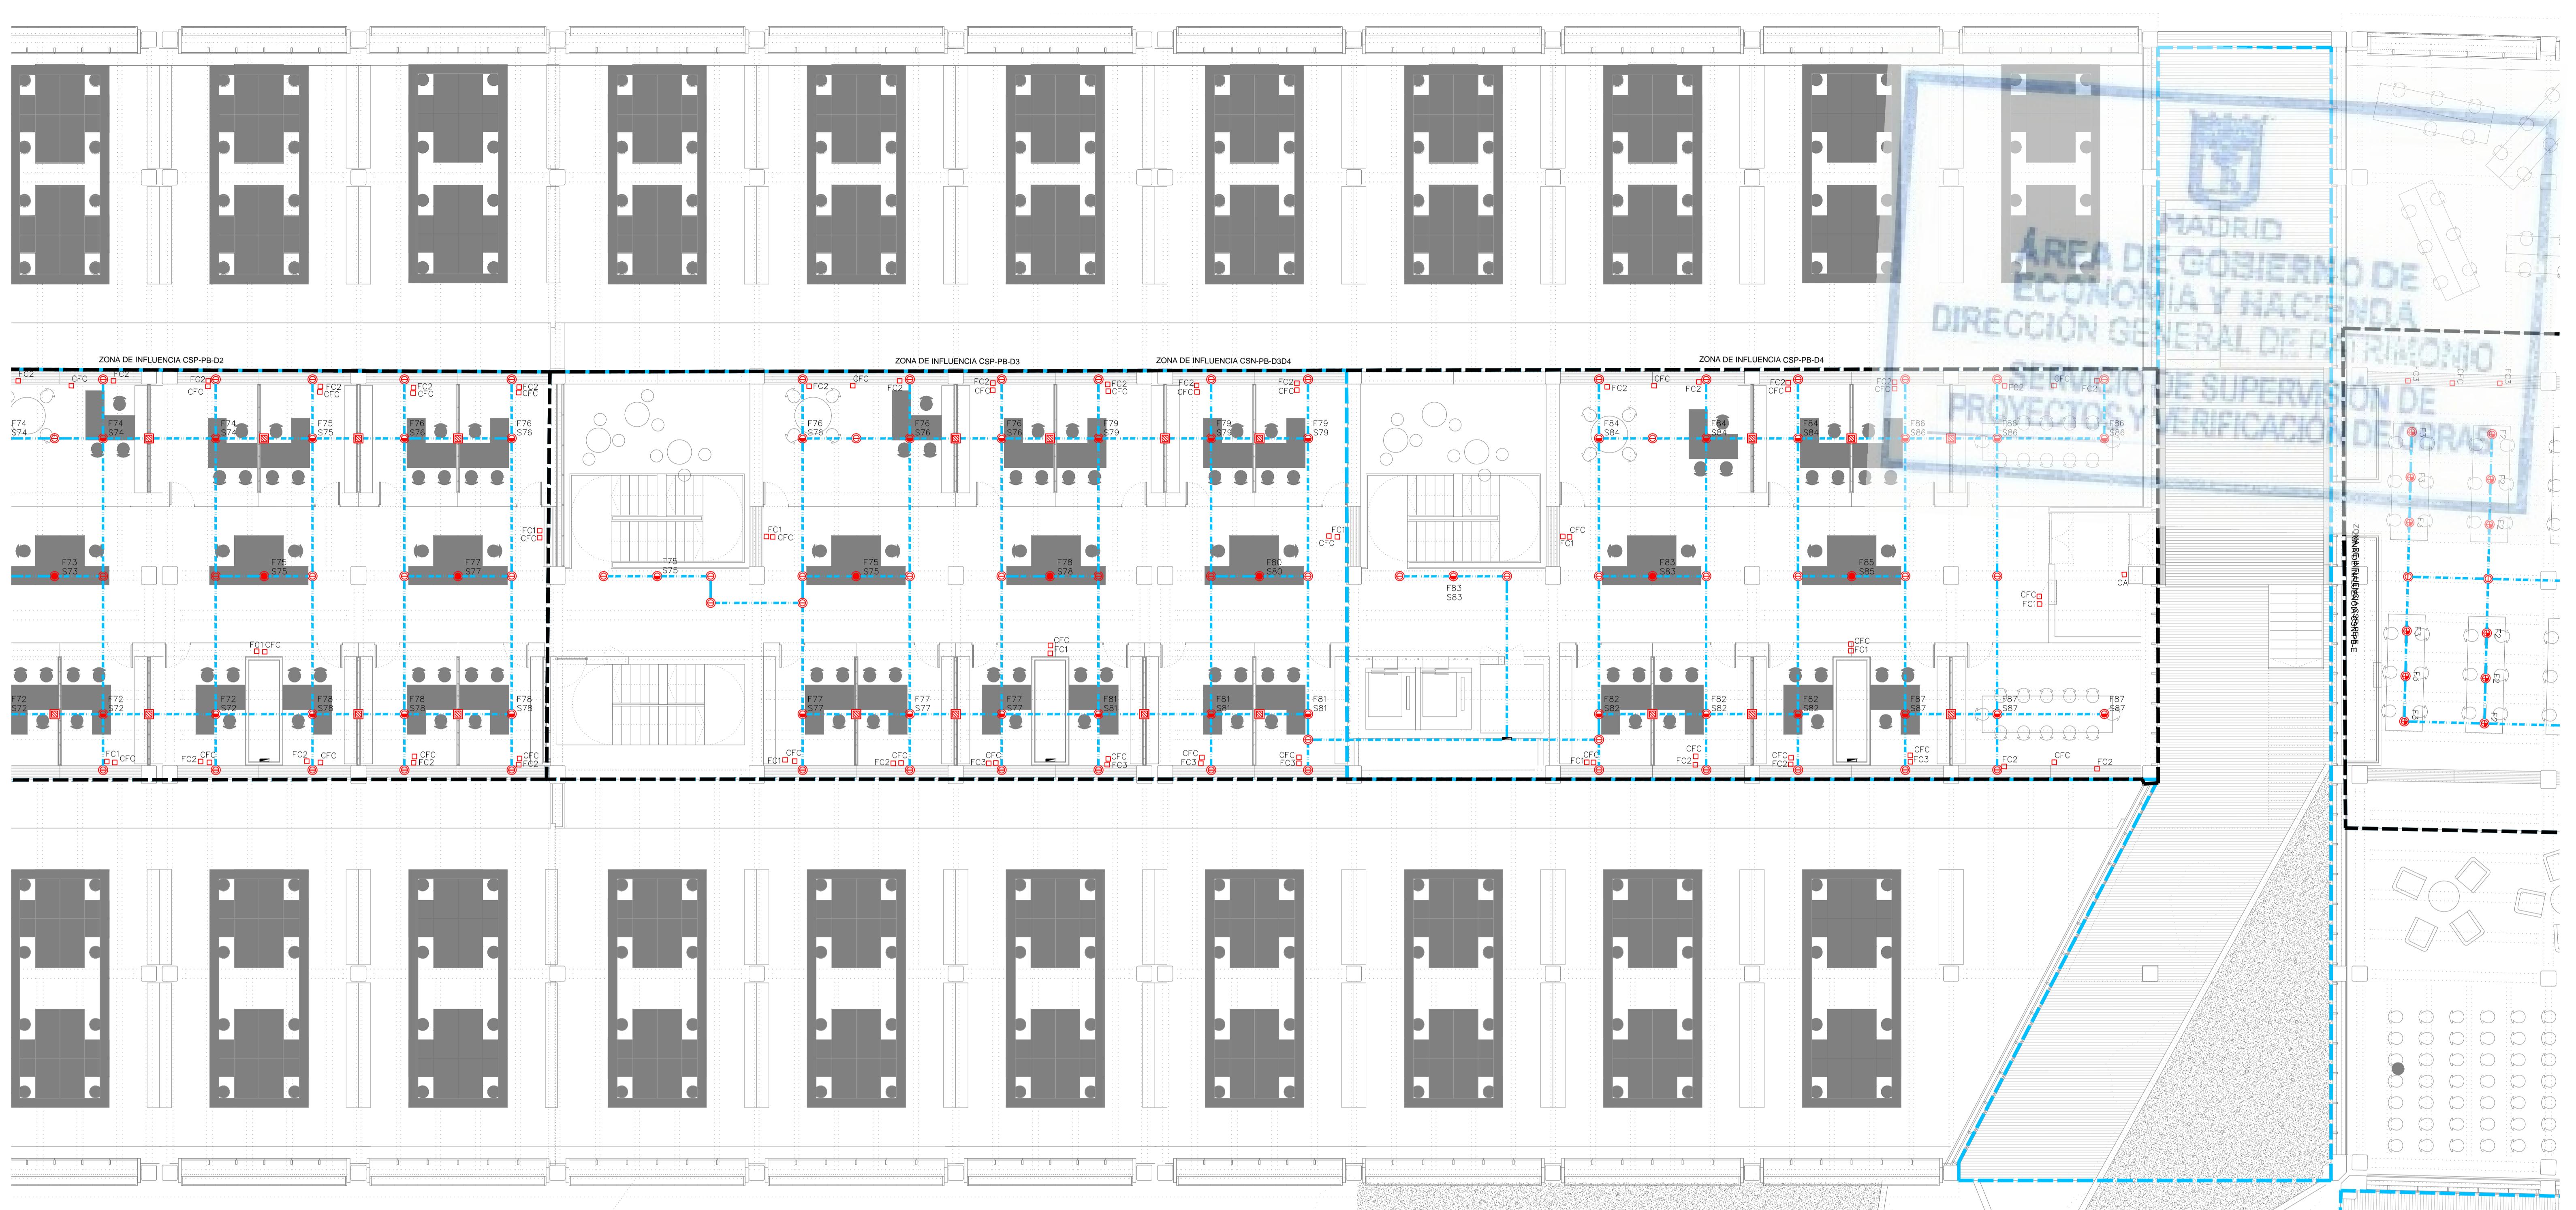



| LEYENDA FUERZA |   |                                  |            |  |       |            |   |  |            |  |  |
|----------------|---|----------------------------------|------------|--|-------|------------|---|--|------------|--|--|
| SIMBOLOGÍA     | DESCRIPCIÓN   | NOTAS                            | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN  | NOTAS | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN   | NOTAS  | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN  | NOTAS  |
|                | CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-31/IK-10.                          |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA.   |       |            | CANALIZACIÓN DE PVC LISA PARA CONEXIÓN DE CAJAS PORTAMECANISMOS EMBEBIDA EN PAVIMENTO.                              |  |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-43/IK-08.                         |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO :<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>-PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS            |       |            | CANALIZACIÓN EMBEBIDA EN PAVIMENTO CON TUBOS DE PVC (2 TUBOS PARA DATOS Y 2 TUBOS PARA ELECTRICIDAD)                |  |            | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL PROYECTO ELÉCTRICO   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO :<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>- PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |       |            | CANALIZACIÓN CON TUBO DE PE BAJO TIERRA.  |  |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA ESTANCA CON TAPA. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE         | DISTRIBUCIÓN CUADROS SECUNDARIOS |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO :<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>- 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA<br>- PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |       |            | CAJA DE REGISTRO PARA ACCESO A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN POR SUELO. DIMENSIONES SEGÚN CAPACIDAD DE LA CANALIZACIÓN     | MONTAJE EMBEBIDO EN EL SUELO                 |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.65. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V            | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS | DISTRIBUCIÓN A PUNTO TERMINAL    |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO :<br>-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V<br>-PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS   |       |            | ARQUETA DE REGISTRO PARA CANAL EMBEBIDO EN PAVIMENTO  |  |            | MECANISMO SIMPLE SUPERFICIE IP.55 TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI      | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 i 30 cm DEL SUELO |
|                | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR Al 18/30 kV EN BANDEJA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA             | DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN       |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO :<br>-TOMA ELÉCTRICA SIMPLE SCHUKO 2P+T/16A 250V  |       |            | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR UNE RZ1 0,6/1kV CANAL PORTA MECANISMOS DE ALUMINIO CON TAPA INSTALADO EN PARED |  |            | MECANISMO SIMPLE INSTALADO EN CANAL PORTAMECANISMOS. TOMA ELÉCTRICA 2P+T 10/16A, 250V        |  |
|                |   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELO, CONTENIDO :<br>-TOMA ELÉCTRICA SIMPLE SCHUKO 2P+T/16A 250V  |       |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V   | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |            | PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO   |  |
|                |   |                                  |            | CAJA PORTAMECANISMOS EMPOTRADA EN TABIQUE CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA, CON TAPA CIEGA. CONECTADA MEDIANTE TUBO DE PVC A CAJA EN SUELO BAJO TABIQUE.                     |       |            | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V  | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELO |            | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400V                | ALTURA DE MONTAJE 70 cm DEL SUELO            |
|                |   |                                  |            |  |       |            | ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 400V, 32A. IDENTIFICACIÓN CON TABLILLA                                   |  |            |  |  |


**NOTAS**

---

1. CONEXIÓN DE BANDEJA A CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
2. EN LOS PLANOS DE LA PLANTA BAJA, LAS INSTALACIONES ENTERRADAS DISCURRIRÁN POR LAS GALERÍAS CUYO TRAZADO ESTÁ DEFINIDO EN LOS

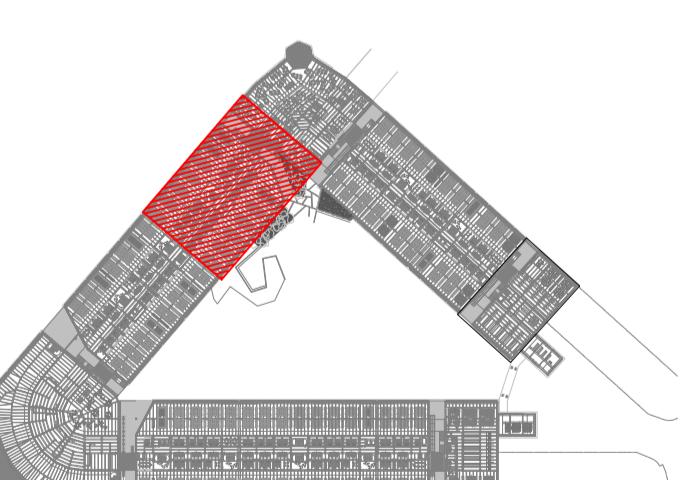

| OTIVO  | FECHA   |   |
|--|---|---|
| economía y<br>hacienda   <b>MADRID</b>   | AYUNTAMIENTO DE MADRID<br>DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO<br>S.G. DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO |   |
| O:<br>TACIÓN DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL<br>ADO DE FRUTAS Y VERDURAS<br>ECTO DE EJECUCIÓN          |   |   |
| DEL PROYECTO:<br>         |                            |   |
| SÚS ULARGUI AGURRUZA   | EDUARDO PESQUERA GONZÁLEZ   |   |
| EN DEL PROYECTO:<br>ENA ROBLES GARCÍA DE LA MATA   | CLETO BARREIRO SORRIVAS   |   |
| <b>EL79</b>  | PLANO: ELECTRICIDAD<br>ENTREPLANTA<br>FUERZA<br>ZONA 6  |   |
| 1/100  | FORMATO: DIN A1   | FECHA: MAYO 2017                            |
| GRÁFICA: 0   1   |   | 15  |
| RA ULARGUI arquitectos s.l.p. <a href="mailto:arquitectos@uparquitectos.com">arquitectos@uparquitectos.com</a> |   | C/Fernando Garrido 12, Local. 28015. Madrid |

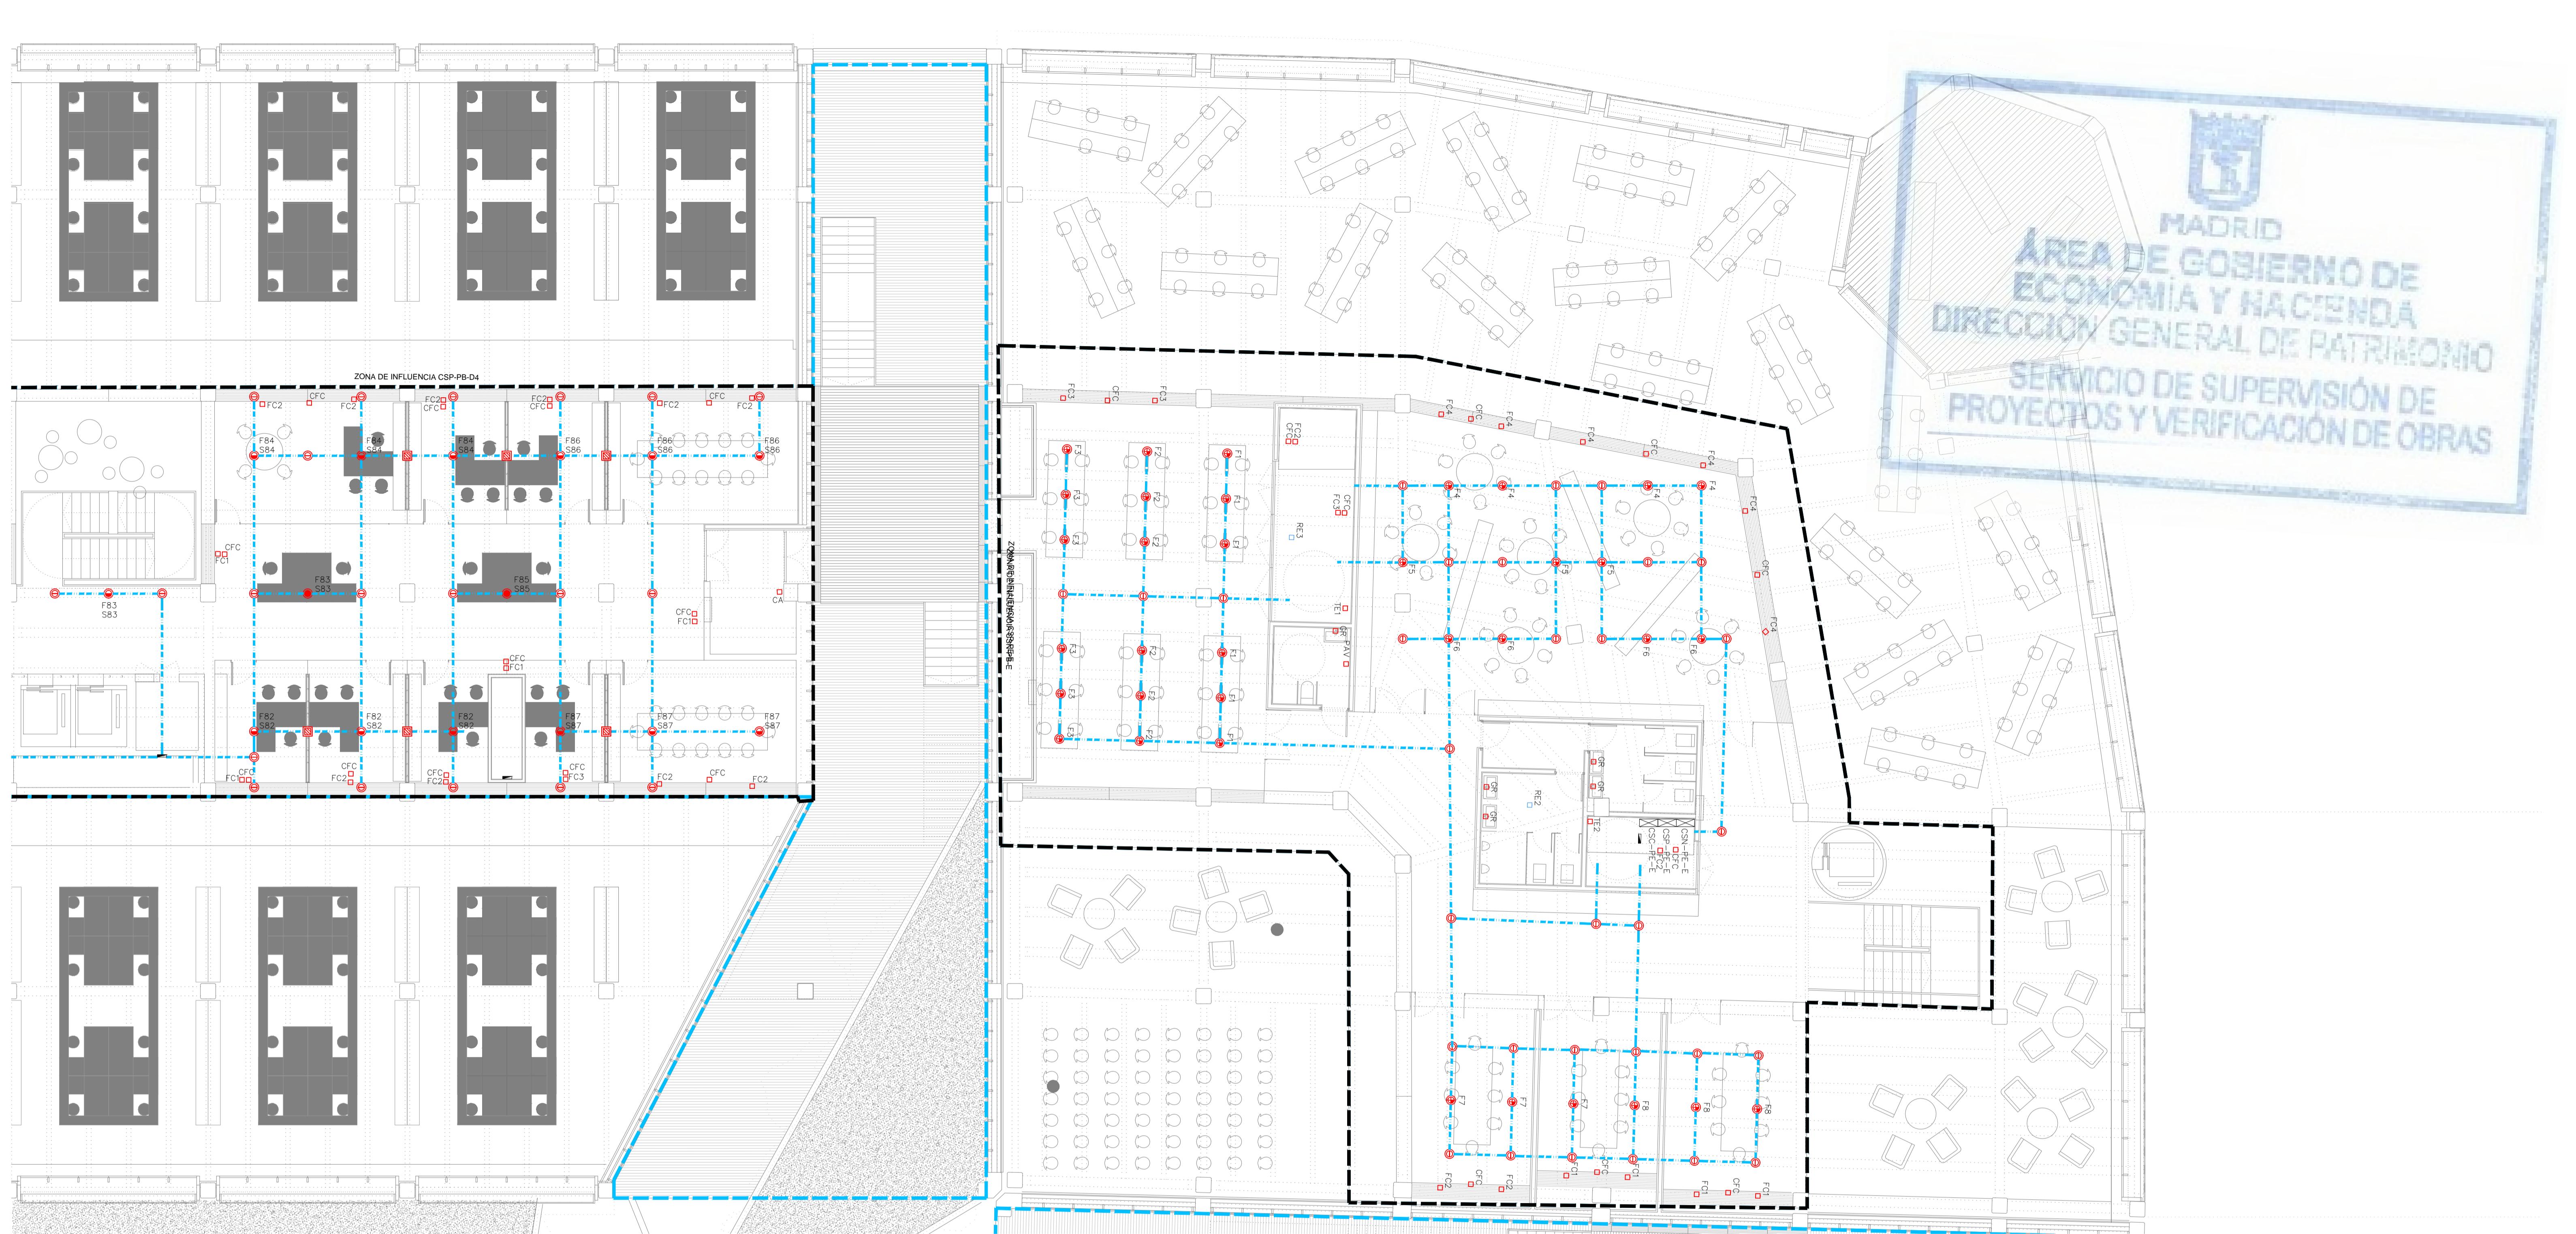

| LEYENDA FUERZA   | NOTAS                            | SIMBOLIA  | DESCRIPCIÓN | NOTAS | SIMBOLIA   | DESCRIPCIÓN                   | NOTAS | SIMBOLIA | DESCRIPCIÓN   | NOTAS   |
|--|----------------------------------|---|-------------|-------|--|-------------------------------|-------|----------|---|---|
| CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-31/R-10.                          |                                  | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELTO, CON PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS. VACÍA.   |             |       | CANALIZACIÓN DE PVC LISA PARA CONEXIÓN DE CAJAS PORTAMECANISMOS EMBEBIDA EN PAVIMENTO.                             |                               |       | S1       | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI        | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELTO |
| CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES. IP-43/IK-08.                        |                                  | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELTO, CONTENIENDO: -TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V -TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA -PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS              |             |       | CANALIZACIÓN EMBEBIDA EN PAVIMENTO CON TUBOS DE PVC (2 TUBOS PARA DATOS Y 2 TUBOS PARA ELECTRICIDAD)               |                               |       | S1       | MECANISMO DOBLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI         | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELTO |
| CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL PROYECTO ELÉCTRICO  |                                  | CAJA PORTAMECANISMOS EN SUELTO, CONTENIENDO: - 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLES SCHUKO 2P+T/16A 250V - 2 TOMAS ELÉCTRICAS DOBLES SCHUKO 2P+T/16A 250V RED ESTABILIZADA - PREVISIÓN ESPACIO PARA TOMAS DE VOZ Y DATOS |             |       | CANALIZACIÓN CON TUBO DE PE BAJO TIERRA.   |                               |       | F1       | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA ESTANCA CON TAPA, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V         | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELTO |
| CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,61kV EN BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA REGISTRABLE         | DISTRIBUCIÓN CUADROS SECUNDARIOS |   |             |       | CAJA DE REGISTRO PARA ACCESO A LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN POR SUELTO, DIMENSIONES SEGÚN CAPACIDAD DE LA CANALIZACIÓN   | MONTAJE EMBEBIDO EN EL SUELTO |       | F1       | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP 65, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V                   | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELTO |
| CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE Cu RZ1 0,61kV EN BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS | DISTRIBUCIÓN A PUNTO TERMINAL    |   |             |       | ARQUETA DE REGISTRO PARA CANAL EMBEBIDO EN PAVIMENTO   |                               |       | F1       | MECANISMO SIMPLE SUPERFICIE IP.55 TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V. CIRCUITO DE SAI             | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELTO |
| CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR Al 18/30 kV EN BANDEJA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE CON TAPA            | DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN       |   |             |       | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR UNE RZ1 0,61kV CANAL PORTA MECANISMOS DE ALUMINIO CON TAPA INSTALADO EN PARED |                               |       | F1       | MECANISMO SIMPLE INSTALADO EN CANAL PORTAMECANISMOS, TOMA ELÉCTRICA 2P+T 10/16A, 250V               |   |
|  |                                  |   |             |       |  |                               |       | F1       | MECANISMO SIMPLE INSTALADO EN CANAL PORTAMECANISMOS, TOMA ELÉCTRICA 2P+T 10/16A, 250V. CIRCUITO SAI |   |
|  |                                  |   |             |       |  |                               |       | F1       | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V                         | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELTO |
|  |                                  |   |             |       |  |                               |       | F1       | MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE, TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400V                       | ALTURA DE MONTAJE ENTRE 20 y 30 cm DEL SUELTO |
|  |                                  |   |             |       |  |                               |       | F1       | ESTACIÓN DE CARGA DE VEHICULOS ELÉCTRICOS, 400V, 32A. IDENTIFICACIÓN CON TARJETA.                   | ALTURA DE MONTAJE 70 cm DEL SUELTO            |

| NOTAS  |
|--|
| 1. CONEXIÓN DE BANDEJA A CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA  |
| 2. EN LOS PLANOS DE LA PLANTA BAJA, LAS INSTALACIONES ENTERRADAS DISCURRIRÁN POR LAS GALERÍAS CUYO TRAZADO ESTÁ DEFINIDO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA. |



REV. MOTIVO FECHA

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017

01/01/2017 01/01/2017